


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2
2.01	CHODBA / SCHODIŠTĚ	44,56
2.02	KANCELÁŘ	33,38
2.03	KANCELÁŘ	21,52
2.04	KANCELÁŘ	16,08
2.05	KANCELÁŘ	13,31
2.06	KANCELÁŘ	15,71
2.07	KANCELÁŘ	21,52
2.08	KANCELÁŘ	17,51
2.09	DENNÍ MÍSTNOST	17,73
2.10	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	10,66
2.11	PŘEDSÍŇ ŽENY	5,07
2.12	WC ŽENY	2,90
2.13	PŘEDSÍŇ MUŽI	5,30
2.14	WC MUŽI	8,40

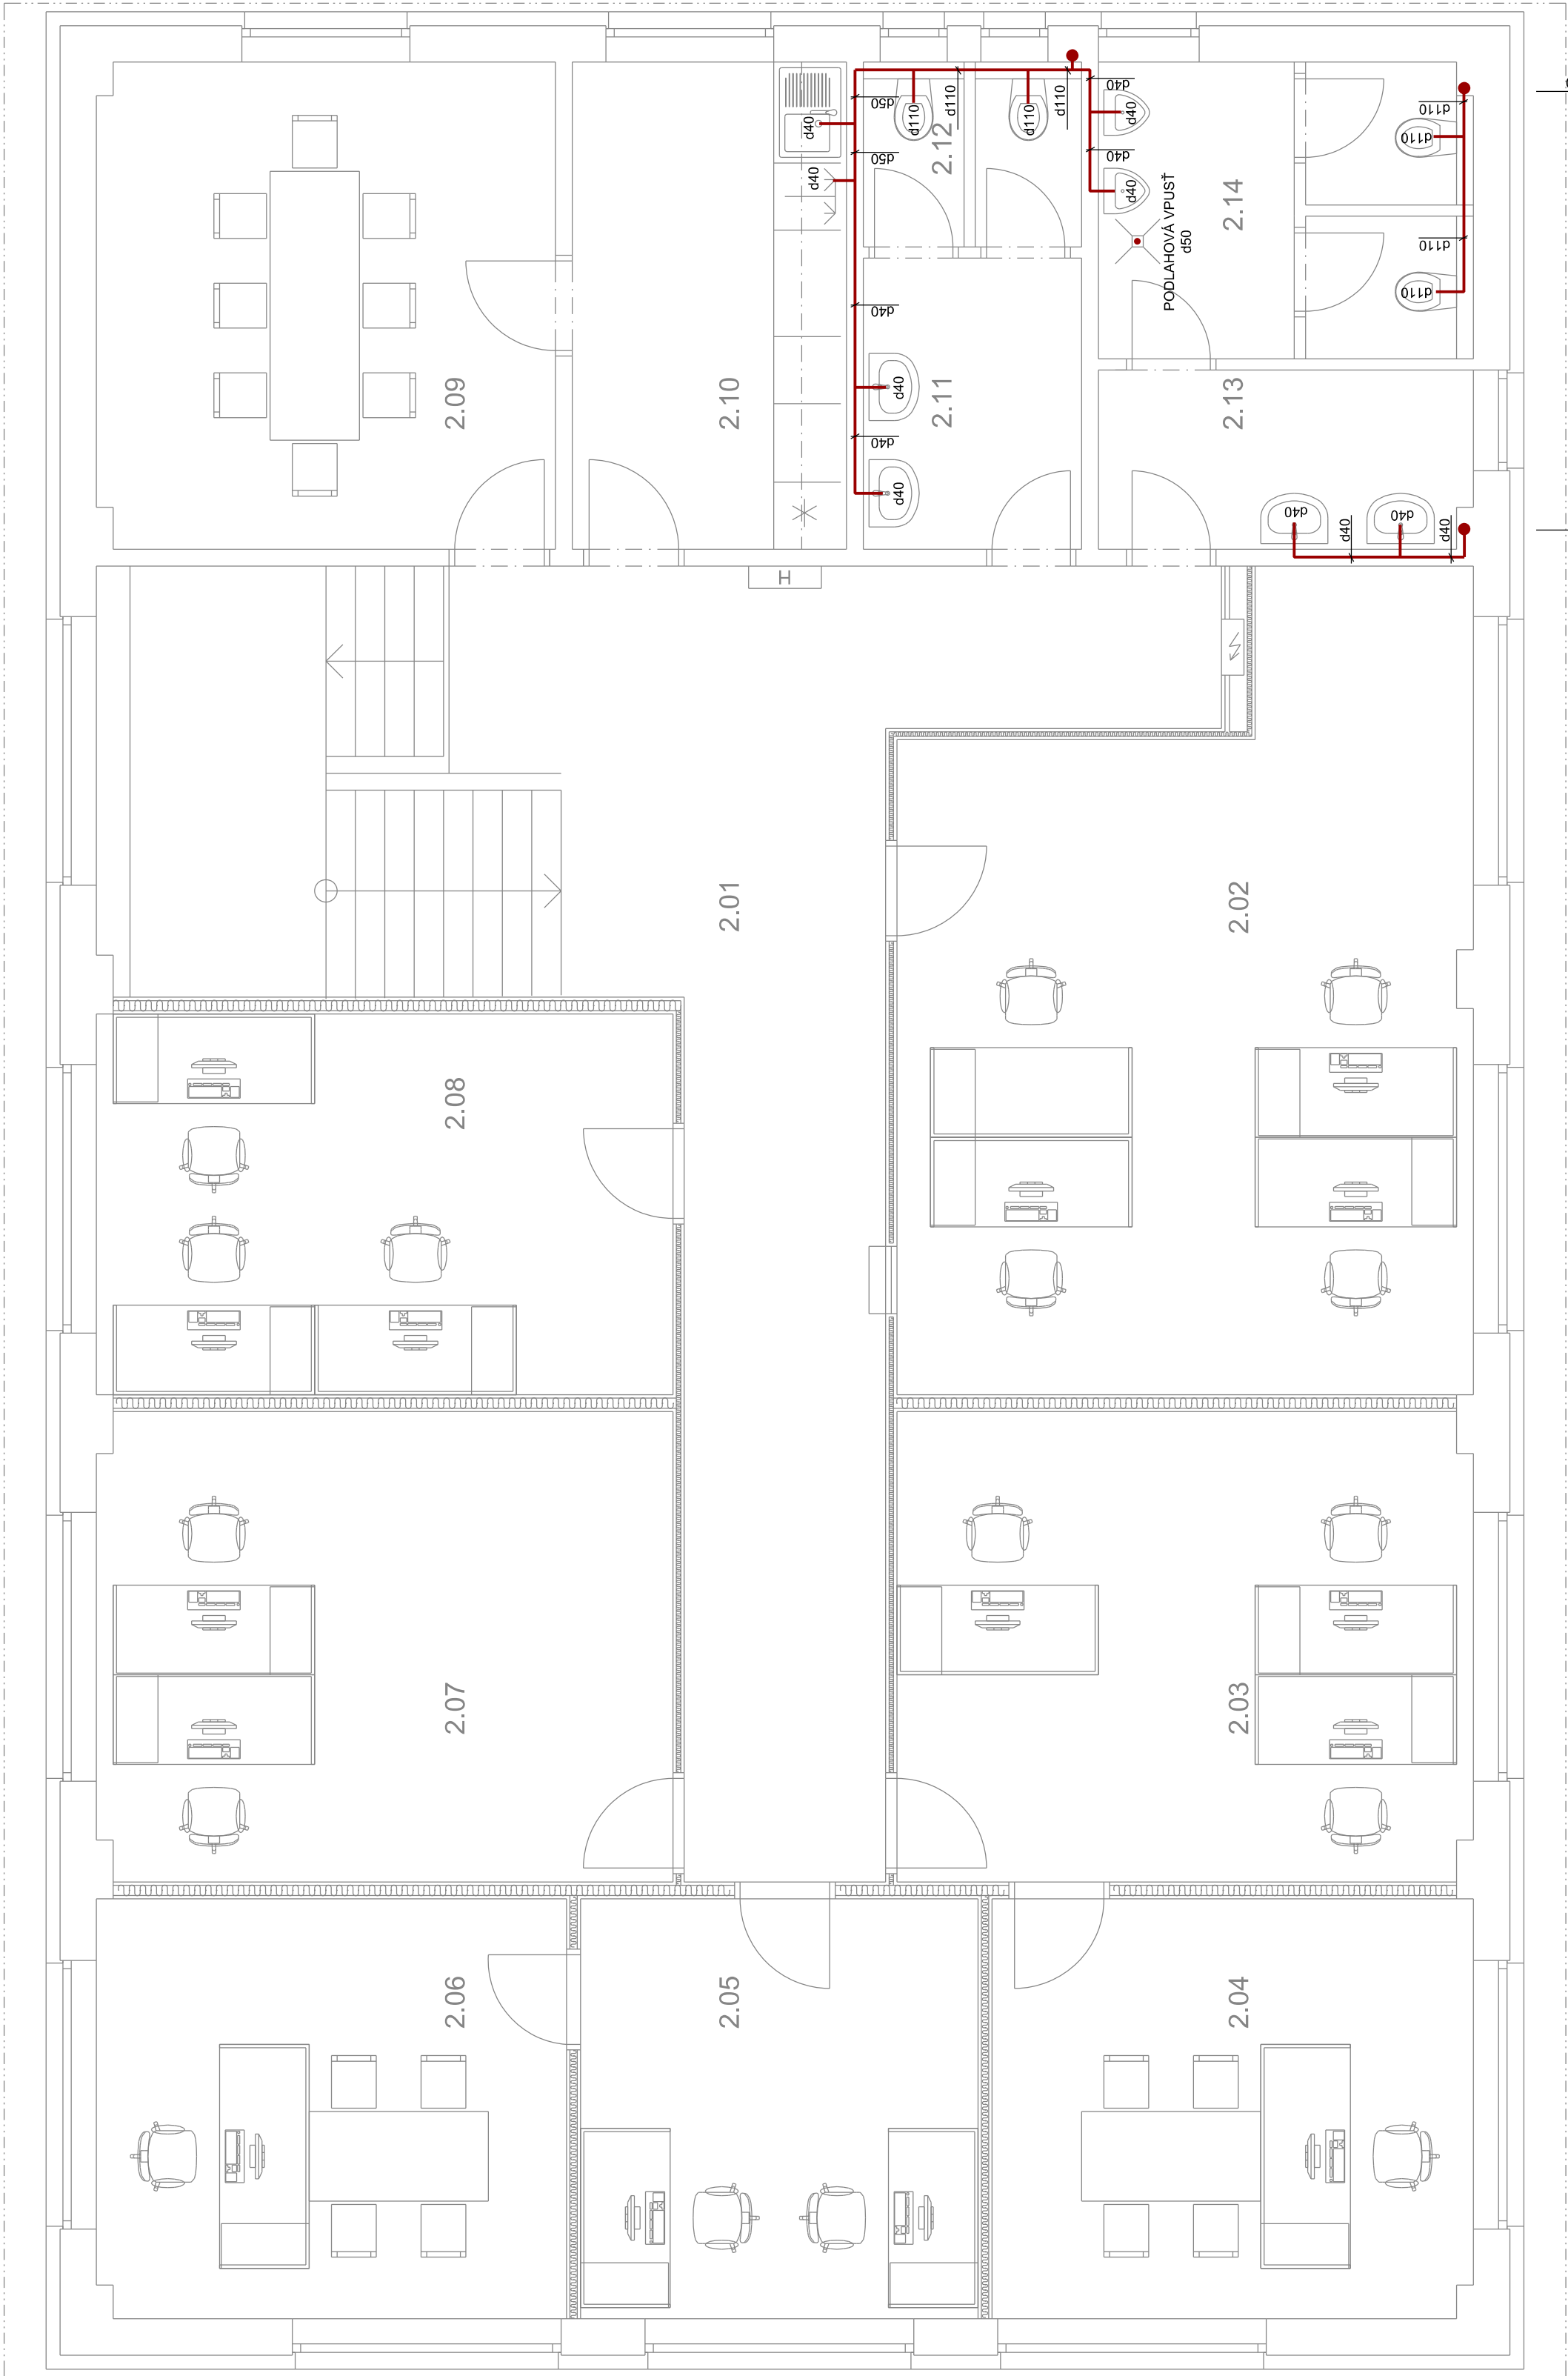

K1
d75
d110

LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPs A PVC
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%

K2
d75
d110

K3
Op
Op
d40

K2

K3

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN		
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DEČÍN 2 TEL.: 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
INVESTOR	MĚSTO VARNSDORF		DATUM 8.2018	MĚŘÍTKO 1 : 50	STUPĚŇ DSP a DPS	PARÉ
AKCE	ADAPTACE PROVOZNIHO OBJEKTU V AREÁLU TS VARNSDORF SVATOPL. ČECHA, st.p.č.3439/2, k.ú. VARNSDORF		ZAK. ČÍSLO P2126-18	FORMÁT 6A4		
PROFESE D. 1. 4. - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE NÁZEV	PŮDORYS 2.NP - KANALIZACI		ČÍSLO VÝKRESU P2126 011 - 18			