



SCHÉMA VODOMĚRNÉ SESTAVY VE VODOMĚRNÉ PLASTOVÉ ŠACHTĚ

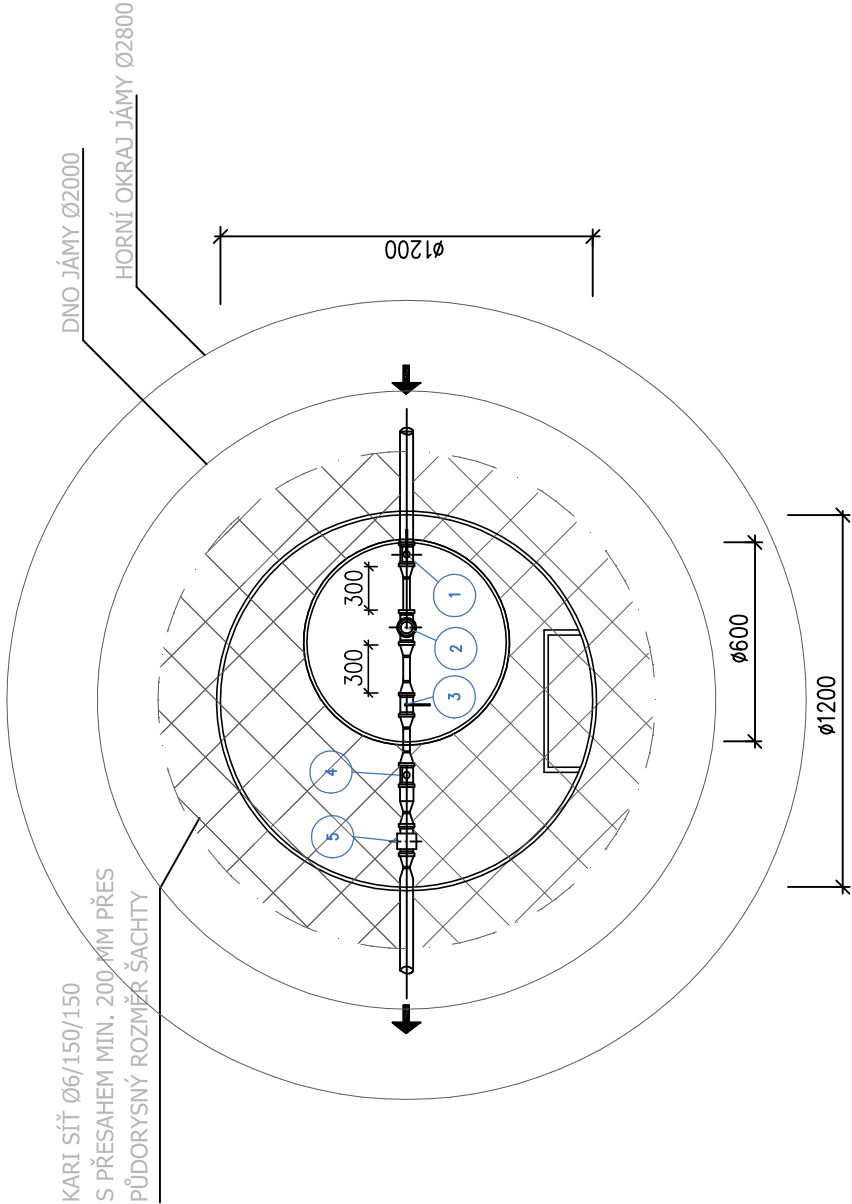

DETAIL PLASTOVÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY DN1200

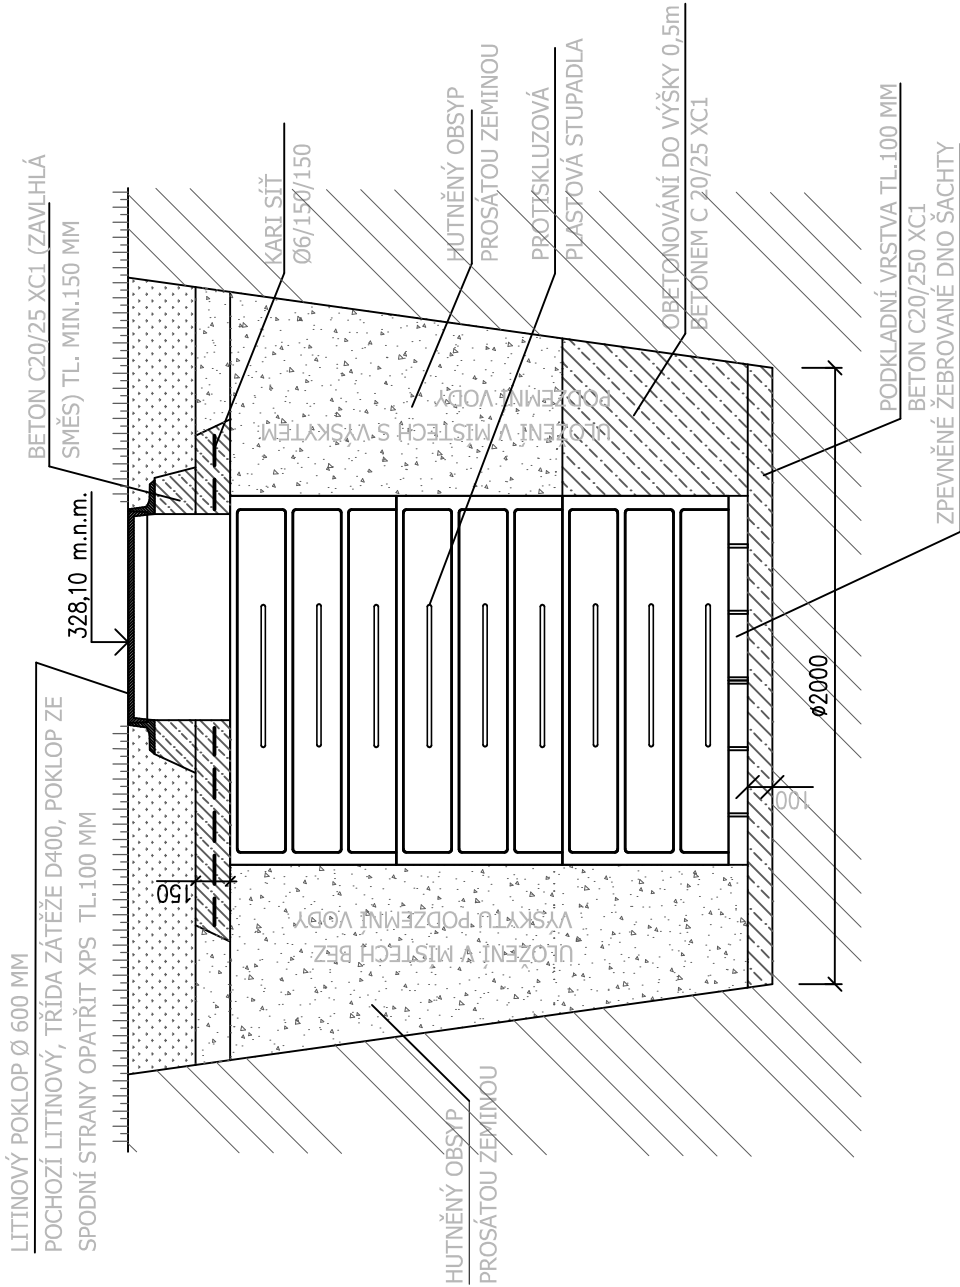

LEGENDA

1	KULOVÝ KOHOUT DN 50 S VYPOUŠTĚNÍM
2	VODOMĚR DN321 (ELIN 2,5) Qmax 5 m3/hod (1,4l/sec)
3	KULOVÝ KOUHOUT DN 50 S VYPOUŠTĚNÍM
4	ZPĚTNÁ CELOKOVOVÁ KLAPKA DN 50
5	REDUKČNÍ CENTIL DN 50 (POUZE POKUD BUDE TLAK V ŘADU A PŘÍPOJCE VETŠÍ NEŽ 6bar)

±0.000 SO 01= 328,20 m.n.m. BALT P.V.

AKCE

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁPADNÍ UL., VARNSDORF

MÍSTO P. P. Č. 2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2, K. Ú. VARNSDORF

INVESTOR			
MĚSTO VARNSDORF NÁM.E.BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF	ZÁSTUPCE INVESTORA	ING. STANISLAV HORÁČEK	
HLAVNÍ PROJEKTANT			
<div>RG</div>		A.R.	
RG ARCHITECTS STUDIO S.R.O. ČSL. LETCŮ 786, 407 47 VARNSDORF TEL.602 754 667, 474 770 220-222 IČ: 020 96 111    www.rgarchitects.cz		AUTOR	RADOMÍR GRAFEK
		HIP	ZDENĚK NAVRÁTIL
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV MORAVEC ZDENĚK NAVRÁTIL

FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO	1:25	DATUM	PROSINEC 2019	Č.PARÉ/KOPIE
STUPEŇ	DPS	PROFESE	D.2.1	ODLUČOVAČ TUKŮ IO 10 ODKANALIZOVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD IO 03, IO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA IO 06		
NÁZEV VÝKRESU				Č.VÝKRESU	D.2.1 - 04	