




OZNAČENI

ROZVOD CÍRKULAČNÍ VODY PN 20	-----
------------------------------	-------


VŠECHNY ROZVODY VODKODU BUDU VEDENÉ VE ŽDÍ A V POULAZE A V LNP PĚTĚRNÍ ROZVODY POD STROPEM NA PRÁVNÍM VODOVODNÍM POTRUBÍ BUDE INSTALOVÁN POJISTOVACÍ VENTIL, VYPŮSTECÍ VENTIL, KULOVÝ UZÁVĚR S FILTREM A ZPĚTNÁ KLAPEA


[illegible]

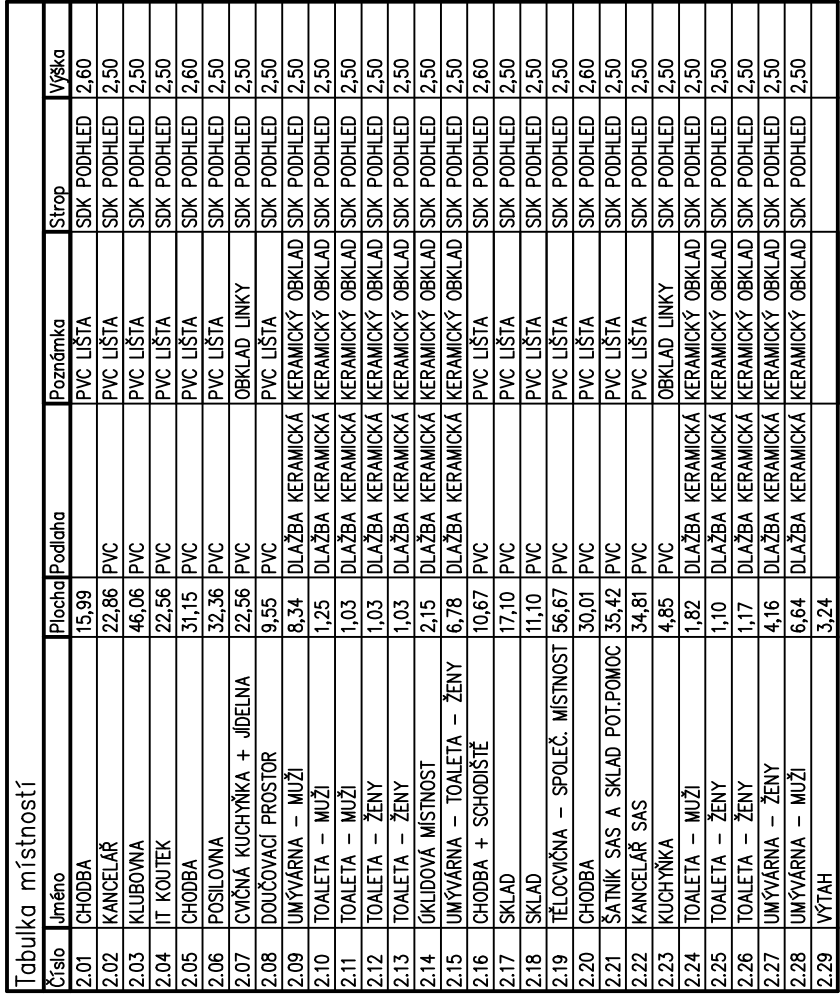

VŠECHNY ROZVOODY VODOVODU BUDOU VEDENY VE ZDI A V ROBLAZE
NA PŘÍMOM VODOVODNÍM POTRUBÍ BUDE INSTALOVÁN POUŠŤOVACÍ VENTIL, WPOUŠŤECÍ VENTIL, KULOVÝ UZÁVĚR S FILTREM A
ZPĚTNÁ KLAPEKA

[illegible]

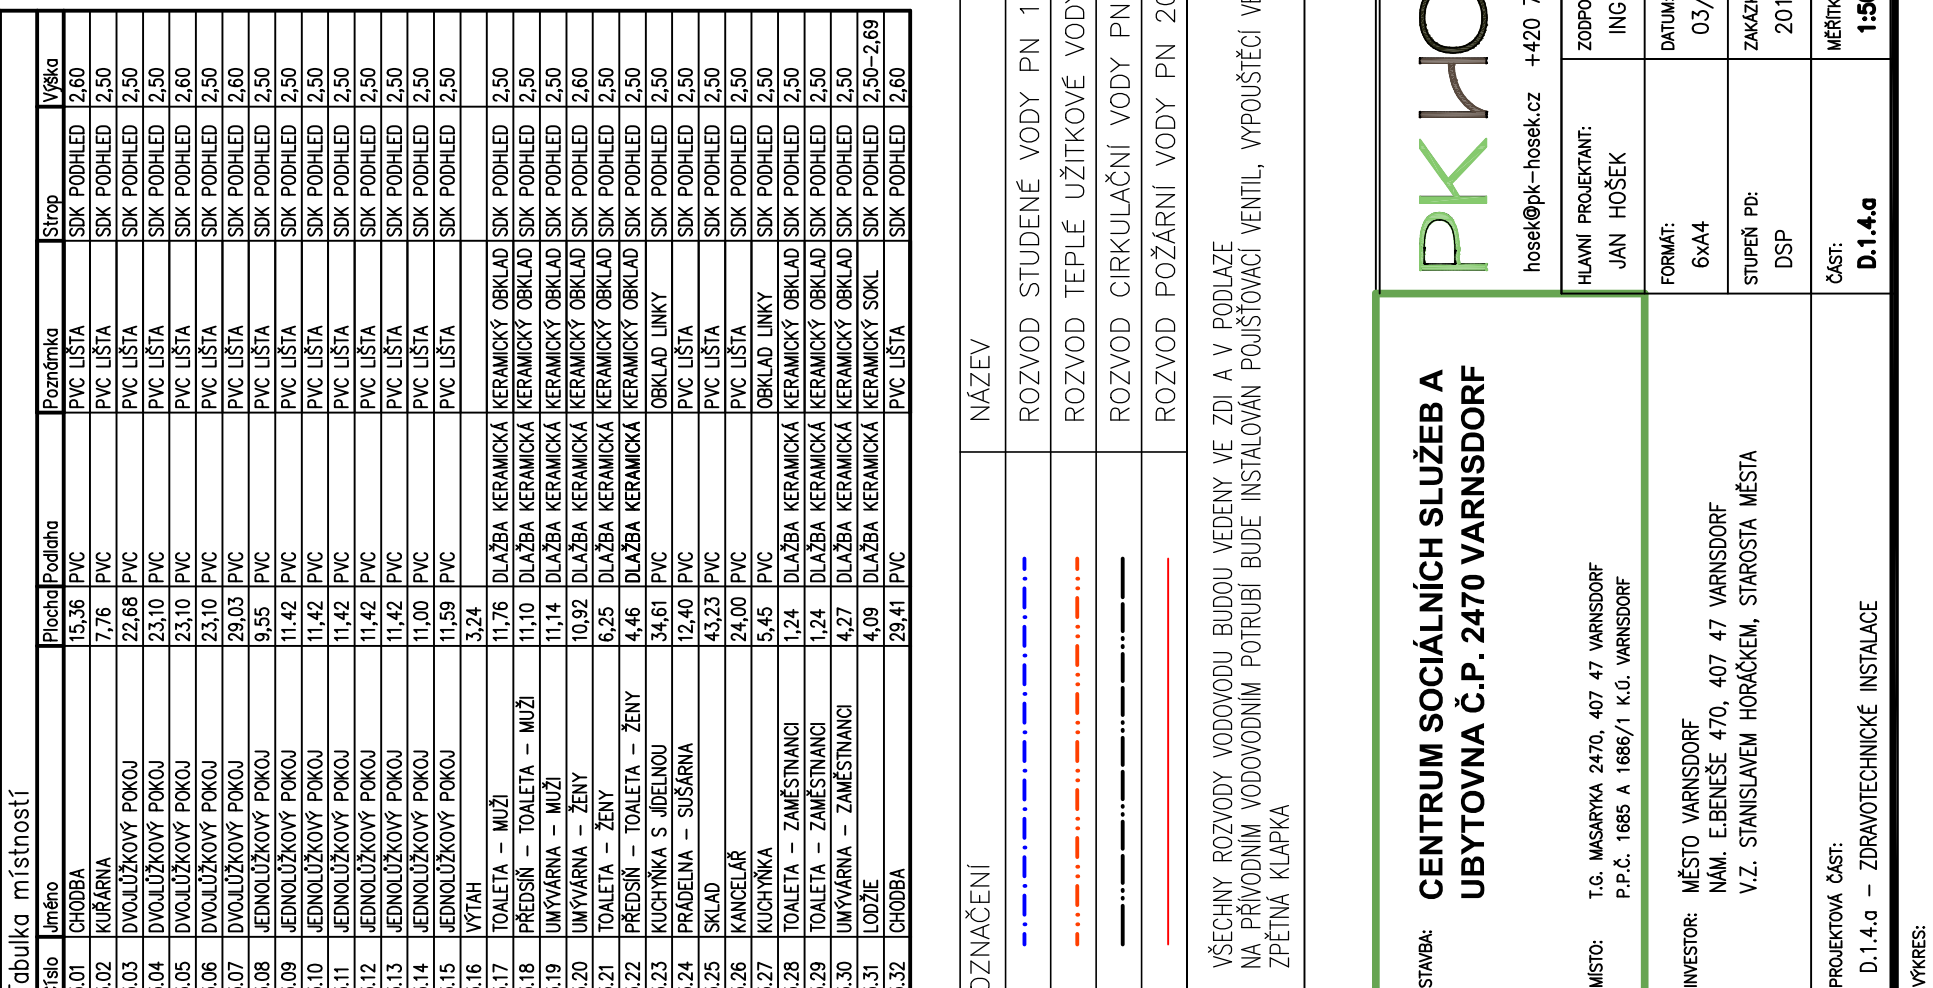[illegible]

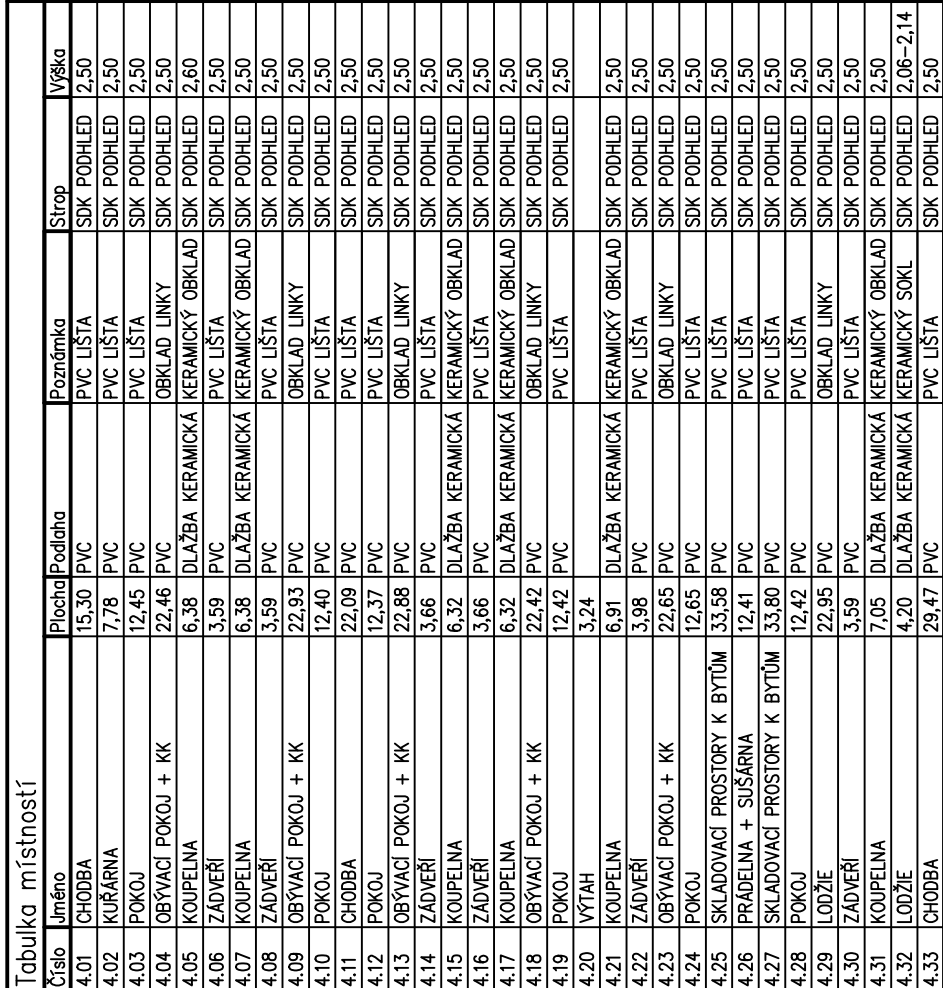

NAZEV	OZNAČENÍ
ROZVOD STUDĚNÉ VODY PN 16	— — — — —
ROZVOD TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY PN 20	— — — — —
ROZVOD CÍRKLAČNÍ VODY PN 20	— — — — —
ROZVOD POŽÁRNÍ VODY PN 20	— — — — —

KLASY STAVBY VODNÍ BUDOV JESKY JE TIL V ROZDĚ
 NÍ ROZVODNÝM VODODIEM POTRIBU BUDĚ INSTALOVAT POJISTIČKY KONTIL, KUDYBY UŽAVĚR S FLITREM A
 ZEPĚTIL A FLITRA

[illegible]