


PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV - 1:50

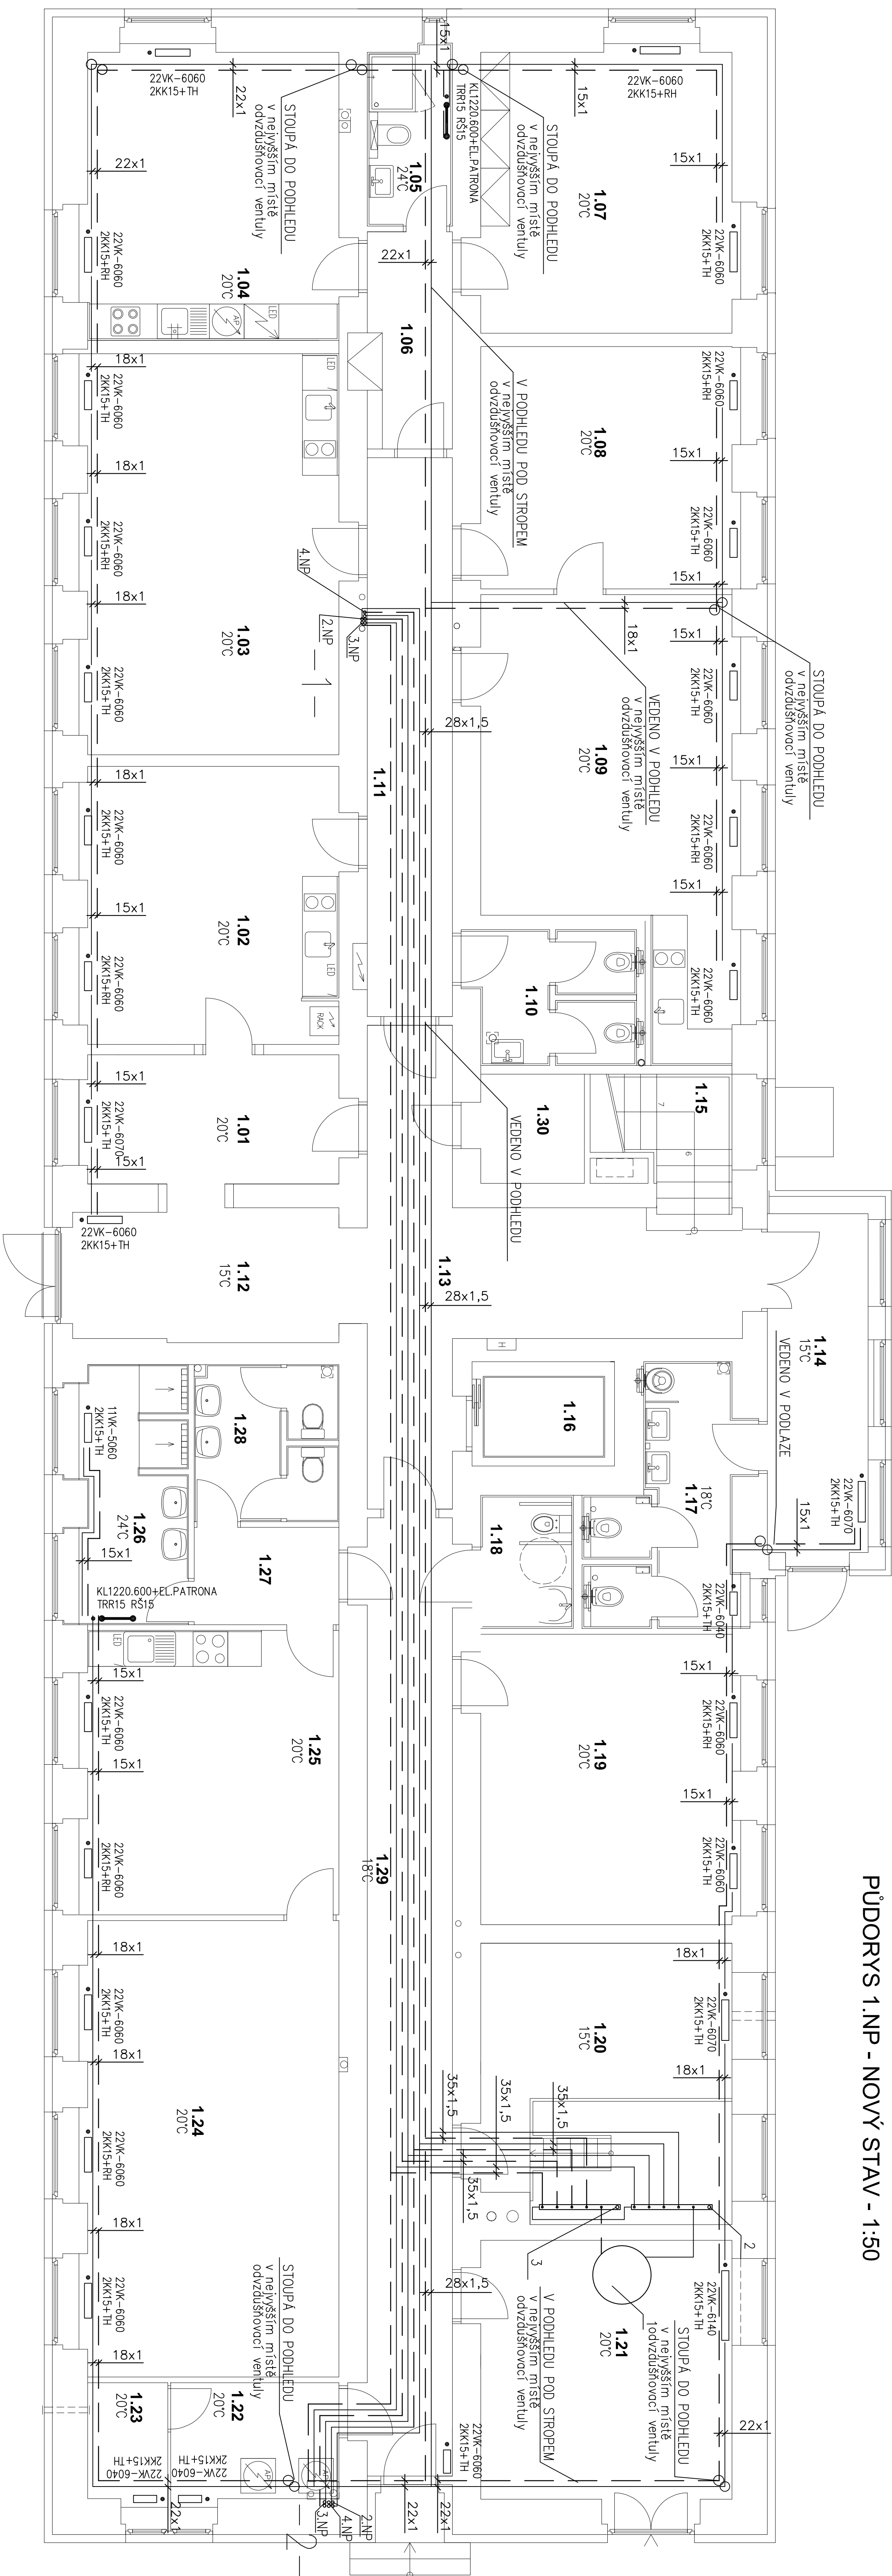

POZNÁMKA:

POTRUBÍ JE MĚDNĚ, TEPELNĚ ISOLOVANÉ, K TĚLESŮM JE VEDENO U PODLAHY PODÉL ZDI A JE ZALŠŤOVÁNÍ NA CHODBĚ JE VEDENO POD STROPEM V PODHLEDU

| POZICE | POČET | NAZEV |
|--------|-------|---------------------------------------|
| 1 | 1 | ZASOBNIK TV 1000,1op, el přiruba 12kW |
| 2 | 1 | ROZDELOVAC DN85, DELKA 1395mm |
| 3 | 1 | SEBĚRAČ DN85, DELKA 1395mm |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CENTRUM SOCIÁLNEJ SLUŽBY A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF | | | | |
| MESTO STAVBY: T.G. MASARYKA 2470, PÁRCELA Č. 1685 a 1686/1, 407 47 K.U. VARNSDORF | | | | |
| STAVBY | MALE BODNÉ: 470, VARNSDORF | MALE BODNÉ: 470, VARNSDORF | MALE BODNÉ: 470, VARNSDORF | MALE BODNÉ: 470, VARNSDORF |
| DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | MALE BODNÉ: 470, VARNSDORF | MALE BODNÉ: 470, VARNSDORF | MALE BODNÉ: 470, VARNSDORF | MALE BODNÉ: 470, VARNSDORF |
| DATA | 09 / 2021 | 1 : 50 | D.1.4-C-01 | Č. PRÁCE |
| PUDOVÝS 1,NP NAVRHOVANÝ STAV | | | | |