


ULOŽENÍ V KOMUNIKACI NEBO V CHODNÍKU - OTEVŘENÝ VÝKOP

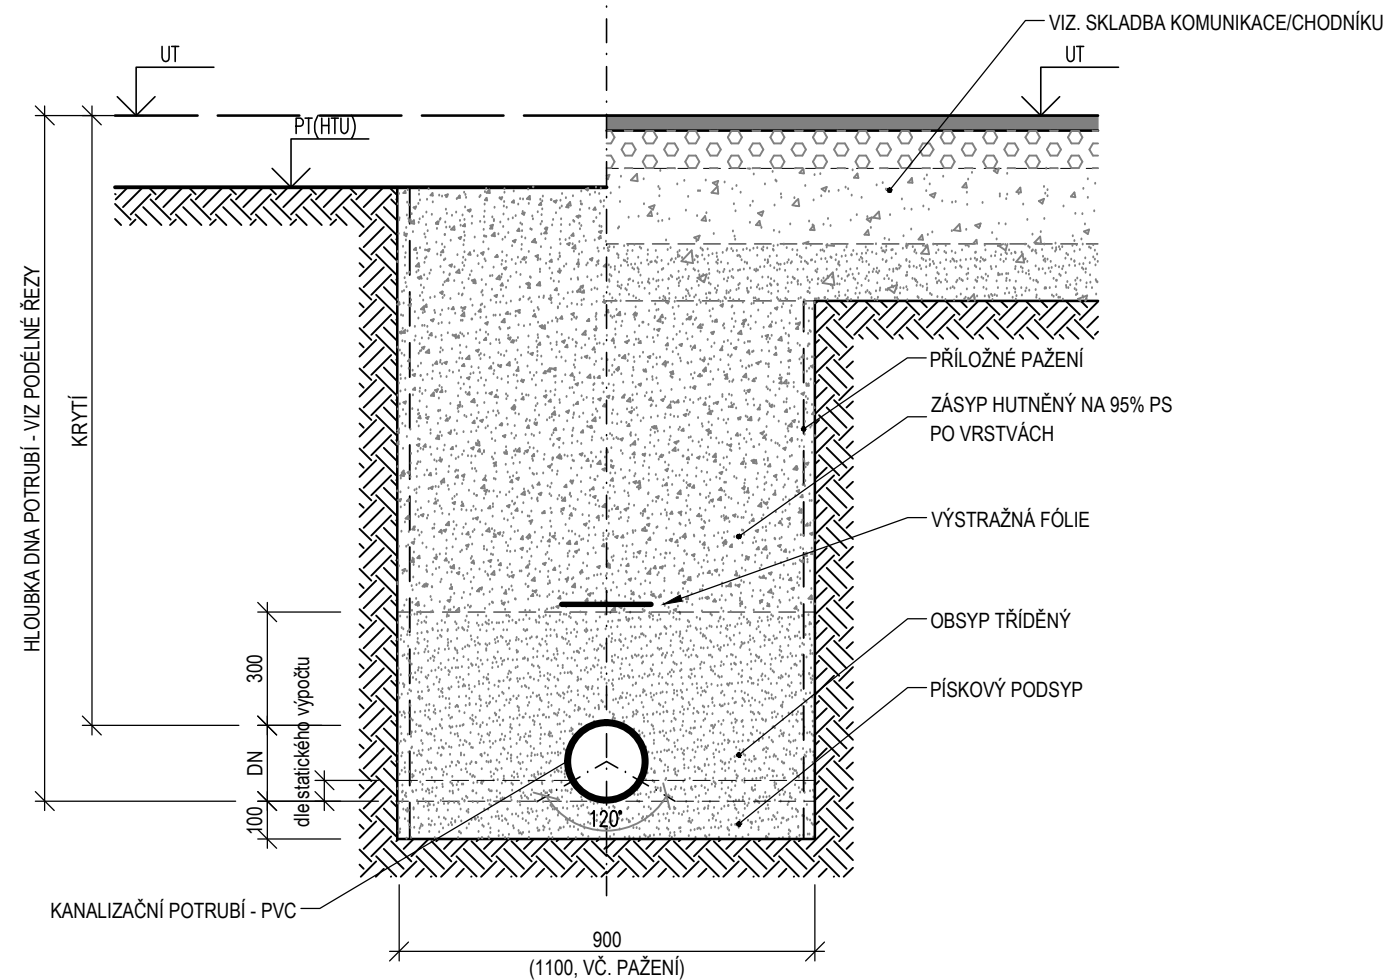

- před zásypem je nutné provést tlakovou zkoušku vodotěsnosti a geodetické zaměření potrubí
- výkopy hlubší než 1,3 m v zastavěném území obce (1,5 m mimo zastavěné území) je nutné svahovat nebo pažit

TABULKA VÝŠKY MIN. KRYTÍ DLE ČSN 75 6760 PRO
AREÁLOVOU KANALIZACI

Druh povrchu	Krytí od vrchu potrubí (chráničky) [m]
Komunikace	1,8
Chodník	1,0
Volný terén	1,0

Druh povrchu	Krytí od vrchu potrubí (chráničky) [m]
Komunikace	1,0
Chodník	1,0
Volný terén	1,0

MÍSTO STAVBY T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

<p>INVESTOR</p> <p>MĚSTO VARNSDORF</p> <p>NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF</p> <p>407 47</p>		<p>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</p> <p>D&C Power s.r.o.</p> <p>VIKTORA HUGA 359/6, SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5</p> <p>IČ: 04656229, DIČ: CZ04656229</p> <p>JEDNATEL: JAKUB FRAJKOVSKÝ</p>	
<p>MAJITEL POZEMKU</p> <p>MĚSTO VARNSDORF</p> <p>NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF</p>		<p>PROJEKTANT PROFESE</p> <p>ING. JAN ŠETELÍK, JOSEF HRSTKA</p> <p>ČKAIT 000477403</p>	
<p>STUPEŇ</p> <p>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</p>		<p>DATUM</p> <p>09 / 2021</p>	<p>MĚŘÍTKO</p> <p>1 : 20</p>
<p>ČÁST</p> <p>D.1.4.A</p>	<p>KANALIZACE</p> <p>VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE</p>		<p>Č. VÝKR.</p> <p>D.1.4.A.30</p>
		<p>Č. PARÉ</p>	