



STAVAJÍCÍ STAV




BOURACÍ PRÁCE

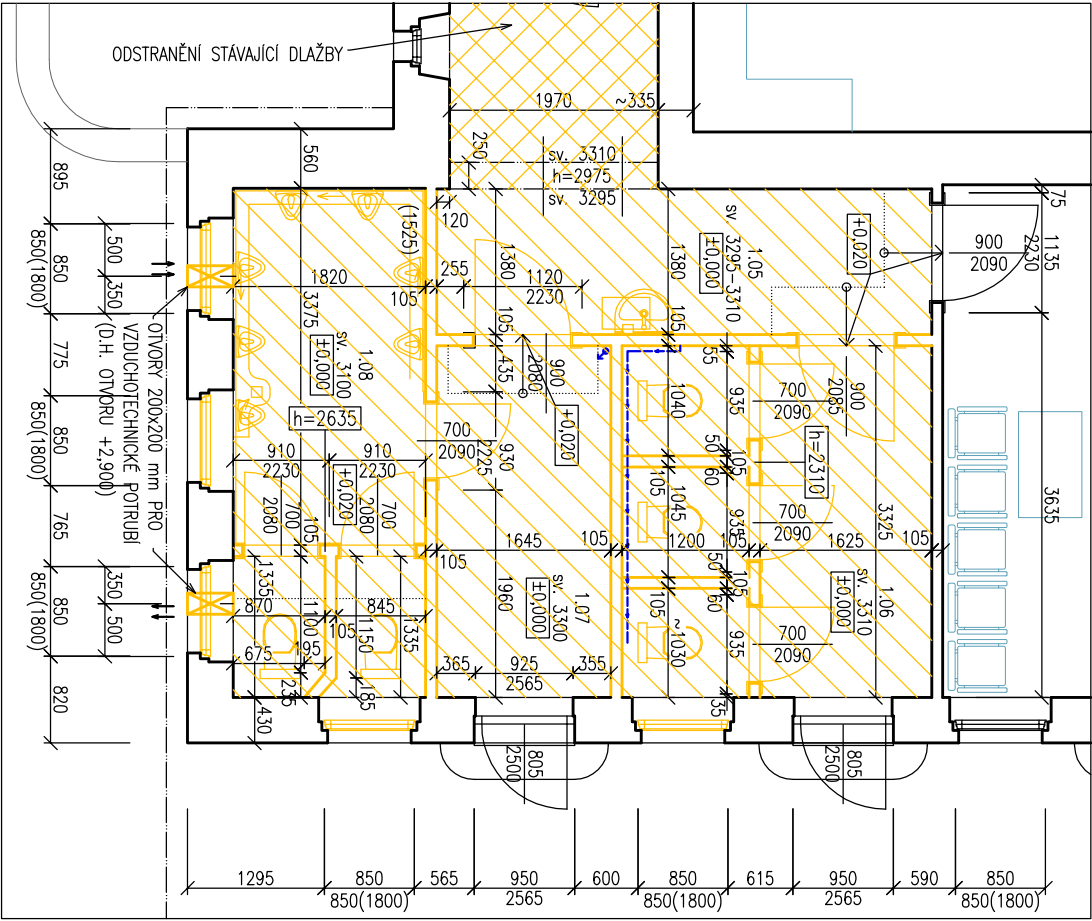

POZNÁMKA:

Stavěním prázdnem nebylo možné ověřit polohu bezotoké jímký a de správe je nutné, že jáma čistěně zůstane do dotčeného místa stavebních úprav. Při osídlování podlahy proto bude postupováno optně a při zjištění, že je jáma pod podlahou stávajících toalet, bude přízdn projekční a bude stavěna nové trasy kanalizačního potrubí, případně bude stavěna nové sklobo podlahy v místě kanalizací jímký vzhledem k výškové úrovni horní hrany jímký.

NOVÝ STAV



POZNÁMKA:

V RÁMCI BEZBARVÉHO WC BUDOU SPLNĚNÉ NÁSLEDUJÍCÍ NORMOVÉ POŽADAVKY:

- Die přílohy č. 2, 3 k vyhl. bod 5.1.1: Stěny hygienických zařízení a sáten musí po konstrukční síťce umožnit kolenní opevnění model v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po osazení všech zařízení přednímu musí být zachován volný manipulační prostor o průřezu nejméně 1500 mm. Podlaha musí být protiskluzná.
- Die přílohy č. 2, 3 k vyhl. bod 5.1.2: Záchodové kabiny musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. U změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na 1600 mm x 1600 mm. V kabíně musí být záchodové mísa, umyvadlo, hůček na oděvy a prostor pro odpadkový koš.
- Die přílohy č. 2, 3 k vyhl. bod 5.1.3: Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opřeny z vnitřní strany vodotěrným modelem ve výšce 800 až 900 Zámek dveří musí být odsíťovaný zvukem.
- Die přílohy č. 2, 3 k vyhl. bod 5.1.4: Záchodové mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čtení, diagonální nebo boční nástup. U kabín minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím. Horní hrana sedátko záchodové mísy musí být ve výšce 460 mm nad podlahou. Oddělení sploškového zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Sploškové zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze záchodové mísy o to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou o také v dosahu z podlahy o to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovládací signalizačního systému nouzového volání.
- Die přílohy č. 2, 3 k vyhl. bod 5.1.5: Umyvadlo musí být opřeno stojánkovou výškovou botěří s příkrym ovládním. Umyvadlo musí umožnit podívat osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabínách minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé umyvátka.
- Die přílohy č. 2, 3 k vyhl. bod 5.1.6: Po obou stranách záchodové mísy musí být modle ve výšce vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s příslušením jen z jedné strany musí být modle na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; modle na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. Vědle umyvadla musí být alespoň jedno světlé modle oděvy nejméně 500 mm.
- Die přílohy č. 2, 3 k vyhl. bod 5.2: Dveře musí mít na vnější straně ve výšce 200 mm nad klikou umístěn štítek s horizontálním orientacím známem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text "WC ženy", "sprchy muži" nebo "šatny ženy". Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STAVAJÍCÍ OBNOVĚNÉ STĚNY, VNITŘNÍ NOSNÉ I NENOSNÉ PŘÍČKY Z PLINCH PALENCŮ CHKL
	BOURACÍ VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY
	ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍ PODLAHY DO OKRME – 0,350
	ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY
	ZÁDÍVKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRIC
	NOVÉ NENOSNÉ SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKY NA OCELOVÉ SÍTK. KONSTRUKCI
	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU


NOVÝ STAV – LEGENDA MÍSTNOSTI:

Č.L.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLŮCHA	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STŘEŠNÍ	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	11,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	STŘEŠNÍ OMÍTAČNÍMATERIÁLEM	KERAMICKÝ POHLED – SÍTK	
1.02	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ	4,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ POHLED – SÍTK	
1.03	WC ŽENY – KABINKA	1,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ POHLED – SÍTK	
1.04	WC ŽENY – KABINKA	1,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ POHLED – SÍTK	
1.05	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ	3,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ POHLED – SÍTK	
1.06	WC MUŽI – KABINKA	1,91	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ POHLED – SÍTK	
1.07	WC MUŽI – KABINKA	2,46	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ POHLED – SÍTK	
1.08	WC MUŽI – PŘÍSLAVY	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ POHLED – SÍTK	
1.09	WC MOBIL	3,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ POHLED – SÍTK	
	PLŮCHA CELKEM	33,73				

POZNÁMKA:

PŘESNÁ SPECIFIKACE PODROBNĚ (TYP KERAMICKÝCH OBKLADŮ, DLAŽBY AID.), VČETNĚ PŘESNÝCH TYPŮ ZÁRŽKOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE UVEDENÝ VE VÝKRESE a.3 – PŮDORYS A POHLEDY NA STĚNY

STAVEBNÍ ÚPRAVY SMUTEČNÍ SINĚ VE VARNSDORFU  
ÚPRAVA TOALET

MÍSTO		NA P.P.Č. 3455, V K.Ú. 776971 VARNSDORF				
INVESTOR		GENERÁLNÍ PROJEKTANT				
MÍSTO VARNSDORF MÁKŠTĚ E. BENČE 470 470 47 VARNSDORF		STAVEBNÍ ČÁST <div><div>for</div><div>WOOD</div><div></div></div>				
ZÁSTUPCE INVESTORA		Ing. VÁCLAV JÁRA HUSOVÁ 2075, 407 47 VARNSDORF TEL. 607 617 494, 412 331 226 e-mail: vodovojar@seznam.cz				
Ing. VÁCLAV JÁRA ČKAIT: 0402212		VÝKRESOVATEL VLADIMÍR KAŠPÁR				
FORMÁT	8x44	MĚŘÍTKO	1:50	DATUM	ZÁŘÍ 2022	Č. PŘÍK./KOPIE
SÚBŘÍ	PD-05	PROJEKT	D.1.1 ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
MÁKŠTĚ VARNSDORF		VÝŘEZ PŮDORYSU 1.NP				
STAVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE, NOVÝ STAV		č. VÝKRESU				
		a.2				