



VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU

	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
SILOVÝ KABEL DO 1 kV	0,05 m	0,30 m/chráněno 0,1m	0,40 m	0,40 m	0,50 m
SDĚLOVACÍ KABEL	0,30 m/chráněno 0,1m	—	0,40 m	0,40 m	0,50 m
PLYNOVOD	0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,50 m	1,00 m
VODOVOD	0,40 m	0,40 m	0,50 m	0,60 m	0,60 m
KANALIZACE	0,50 m	0,50 m	1,00 m	0,60 m	—


VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ

	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
SILOVÝ KABEL DO 1 kV	0,05 m	0,30 m/chráněno 0,1m	0,10 m	0,40 m/ch 0,2 m	0,30 m
SDĚLOVACÍ KABEL	0,30 m/chráněno 0,1m	—	0,10 m	0,20 m	0,20 m
PLYNOVOD	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,15 m	0,50 m
VODOVOD	0,40 m/chráněno 0,2m	0,20 m	0,15 m	—	0,10 m
KANALIZACE	0,30 m	0,20 m	0,50 m	0,10 m	—

HLOUBKY ULOŽENÍ

	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
V CHODNÍKU	0,35 m	0,40 m	0,80 m	1,00 - 1,60 m	min. 1,00m
VE VOLNÉM TERÉNU	0,70 m	0,60 m	0,80 m	1,00 - 1,60 m	min. 1,00m
VE VOZOVCE	1,00 m	0,90 m	1,00 m	1,50 m	min. 1,80m

ULOŽENÍ KABELŮ - ŘEZY:

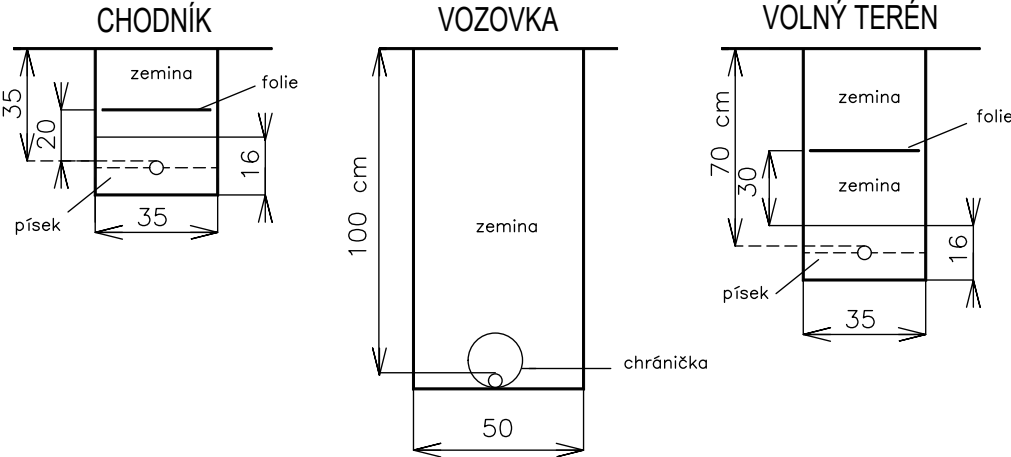

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ, OHLÁŠENÍ DLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb. A OBSAHUJE NÁLEŽITOSTI PODLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY 62/2013 Sb. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKÁ 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR:			FORMÁT	A3
MĚSTO VARNSDORF			DATUM	ZÁŘÍ 2023
P.Č. 1657 V K.Ú. VARNSDORF			STUPEŇ	SP
EVANGELICKÝ KOSTEL			ČÍSLO ZAK.	80/2023
SITUACE			MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝK.
			1:250	E1