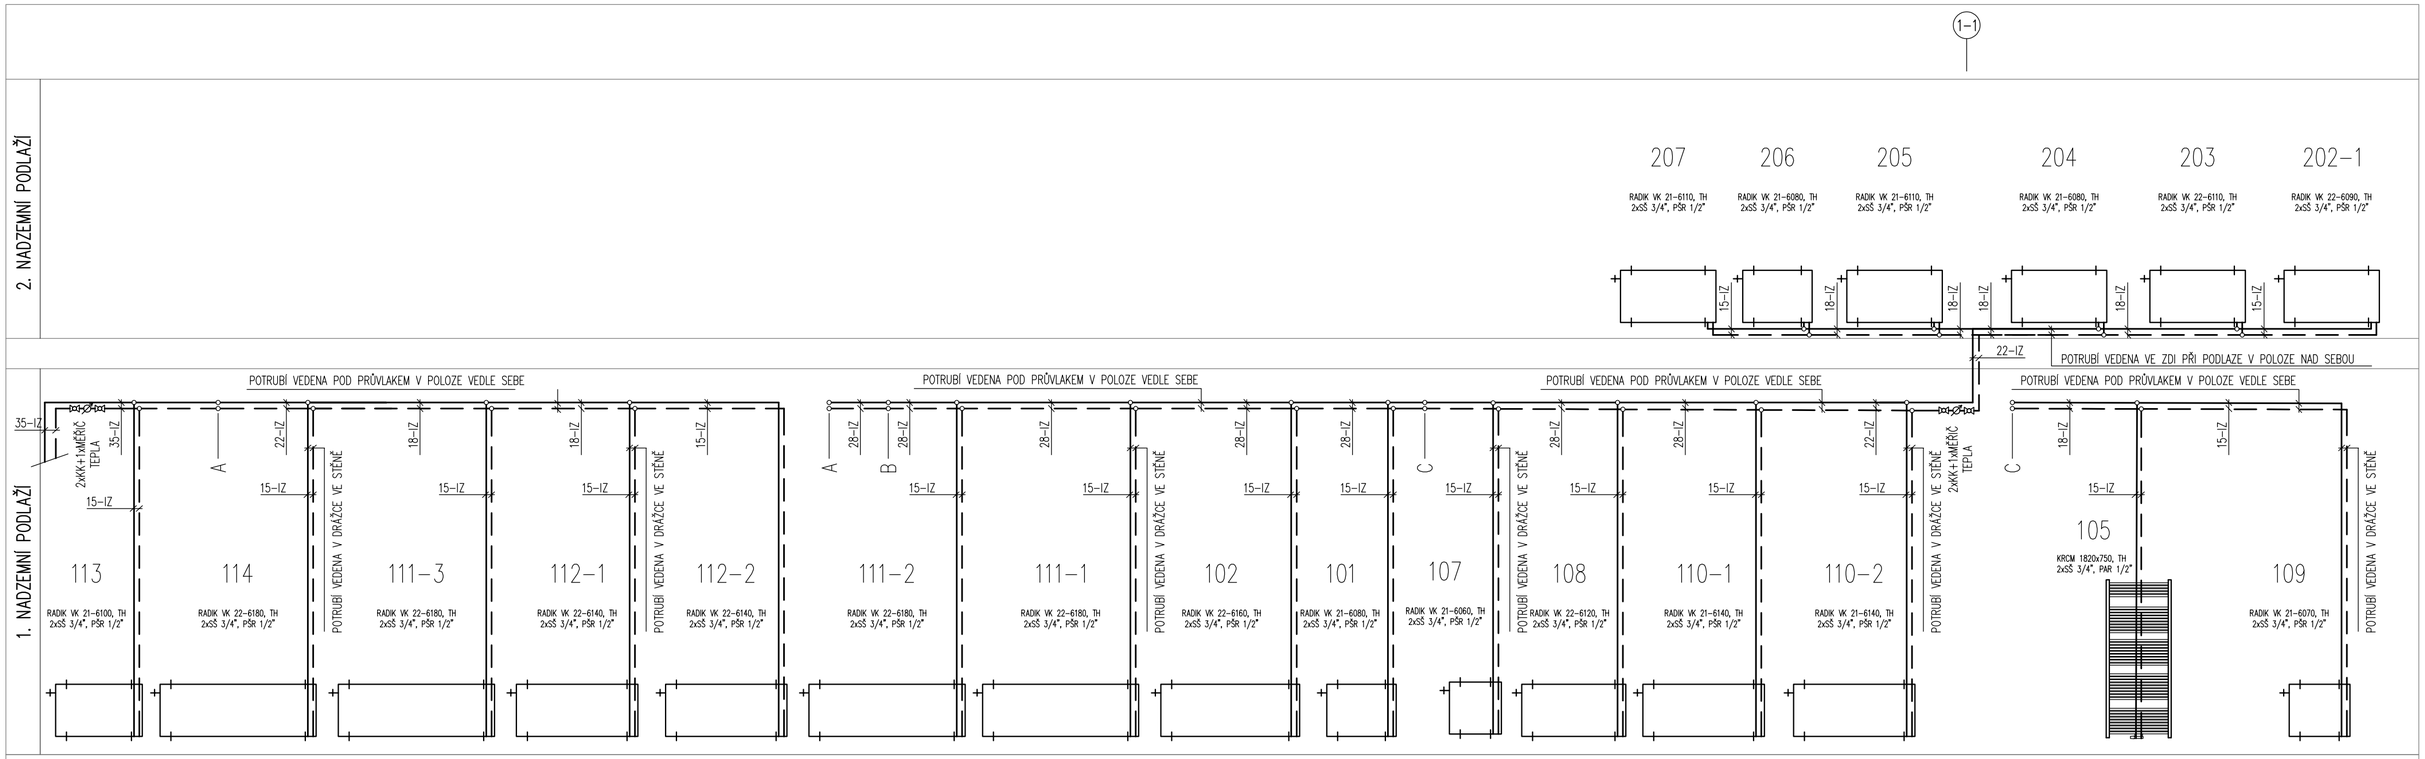

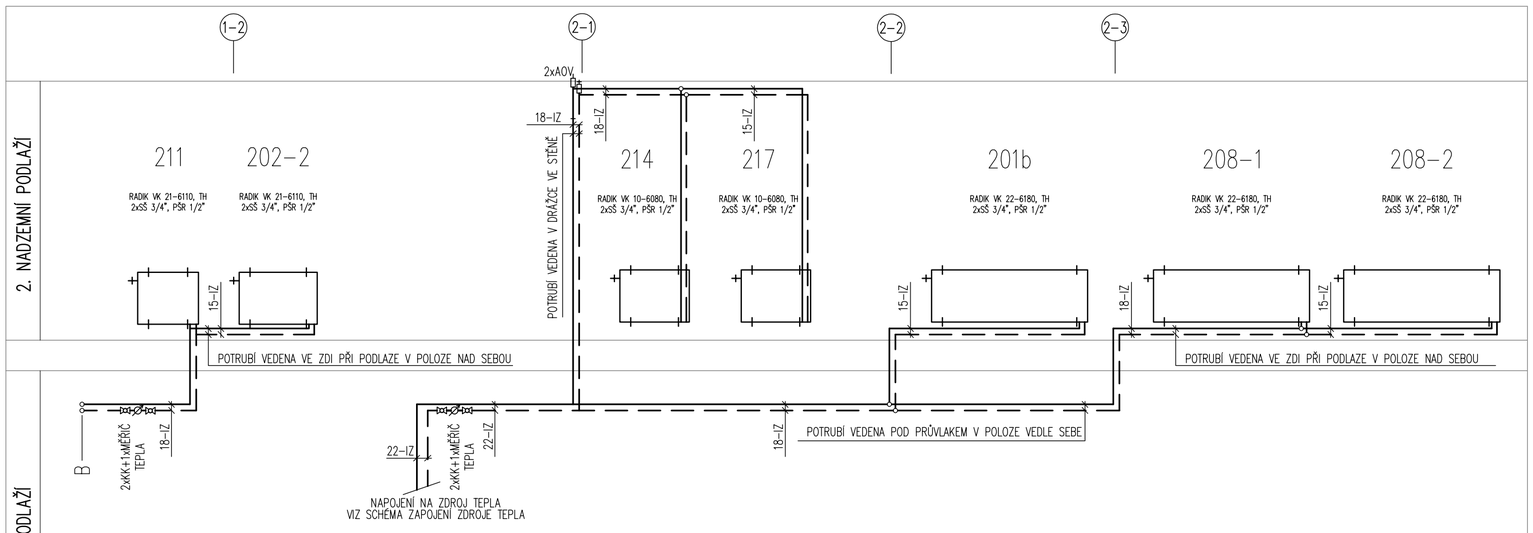

LEGENDA:

OKRUH OTOPNÝCH TĚLES

POUŽITA DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VK
A TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM

OKRUH

——————— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ Cu 70°C
— — — — ZPĚTNÉ POTRUBÍ Cu 55°C

POUŽITÉ DIMENZE Cu POTRUBÍ
15x1 18x1 22x1 28x1 35x1,5 42x1,5

KK – KULOVÝ KOHOUT
AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE "K" S VESTAVĚNÝM ČIDLEM
PŠR 1/2" – PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ – ROHOVÉ 1/2"
PAR 1/2" – PŘIPOJOVACÍ ARMATURA PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ – ROHOVÉ 1/2"
SŠ 3/4" – SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PRO OCELOVÉ POTRUBÍ, VNITŘNÍ ZÁVIT G 1/2"

POZNÁMKA:

NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ – TYP VK SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM A STAVEBNÍ VÝŠKOU 600mm A V KOUPELNĚ BUDE OSAZENO NOVÉ KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO SE STAVEBNÍ VÝŠKOU 1820mm.
ROZVODY POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ. POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODHLEDECH, PŘI PODLAZE NEBO V DRÁŽCE VE STĚNĚ.
VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVOU IZOLAČNÍ HMOTOU.

Investor:	Město Varnsdorf nám E. Beneše 470 Varnsdorf 470 47	Zpracovatel:	DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	ul. Západní 2755, Varnsdorf, 470 47 k.ú.: Varnsdorf (776971) p.č. 2692/120		
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Datum:	09/2021
Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Kateřina Hlavová	Část:	D.1.4.A Vytápění
Akce:	**Stavební úpravy objektu č.p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu**	Paré:	Formát: A2
			Měřítko: 1:50
Obsah:	Schéma vytápění		Číslo výkresu: D.1.4.A5