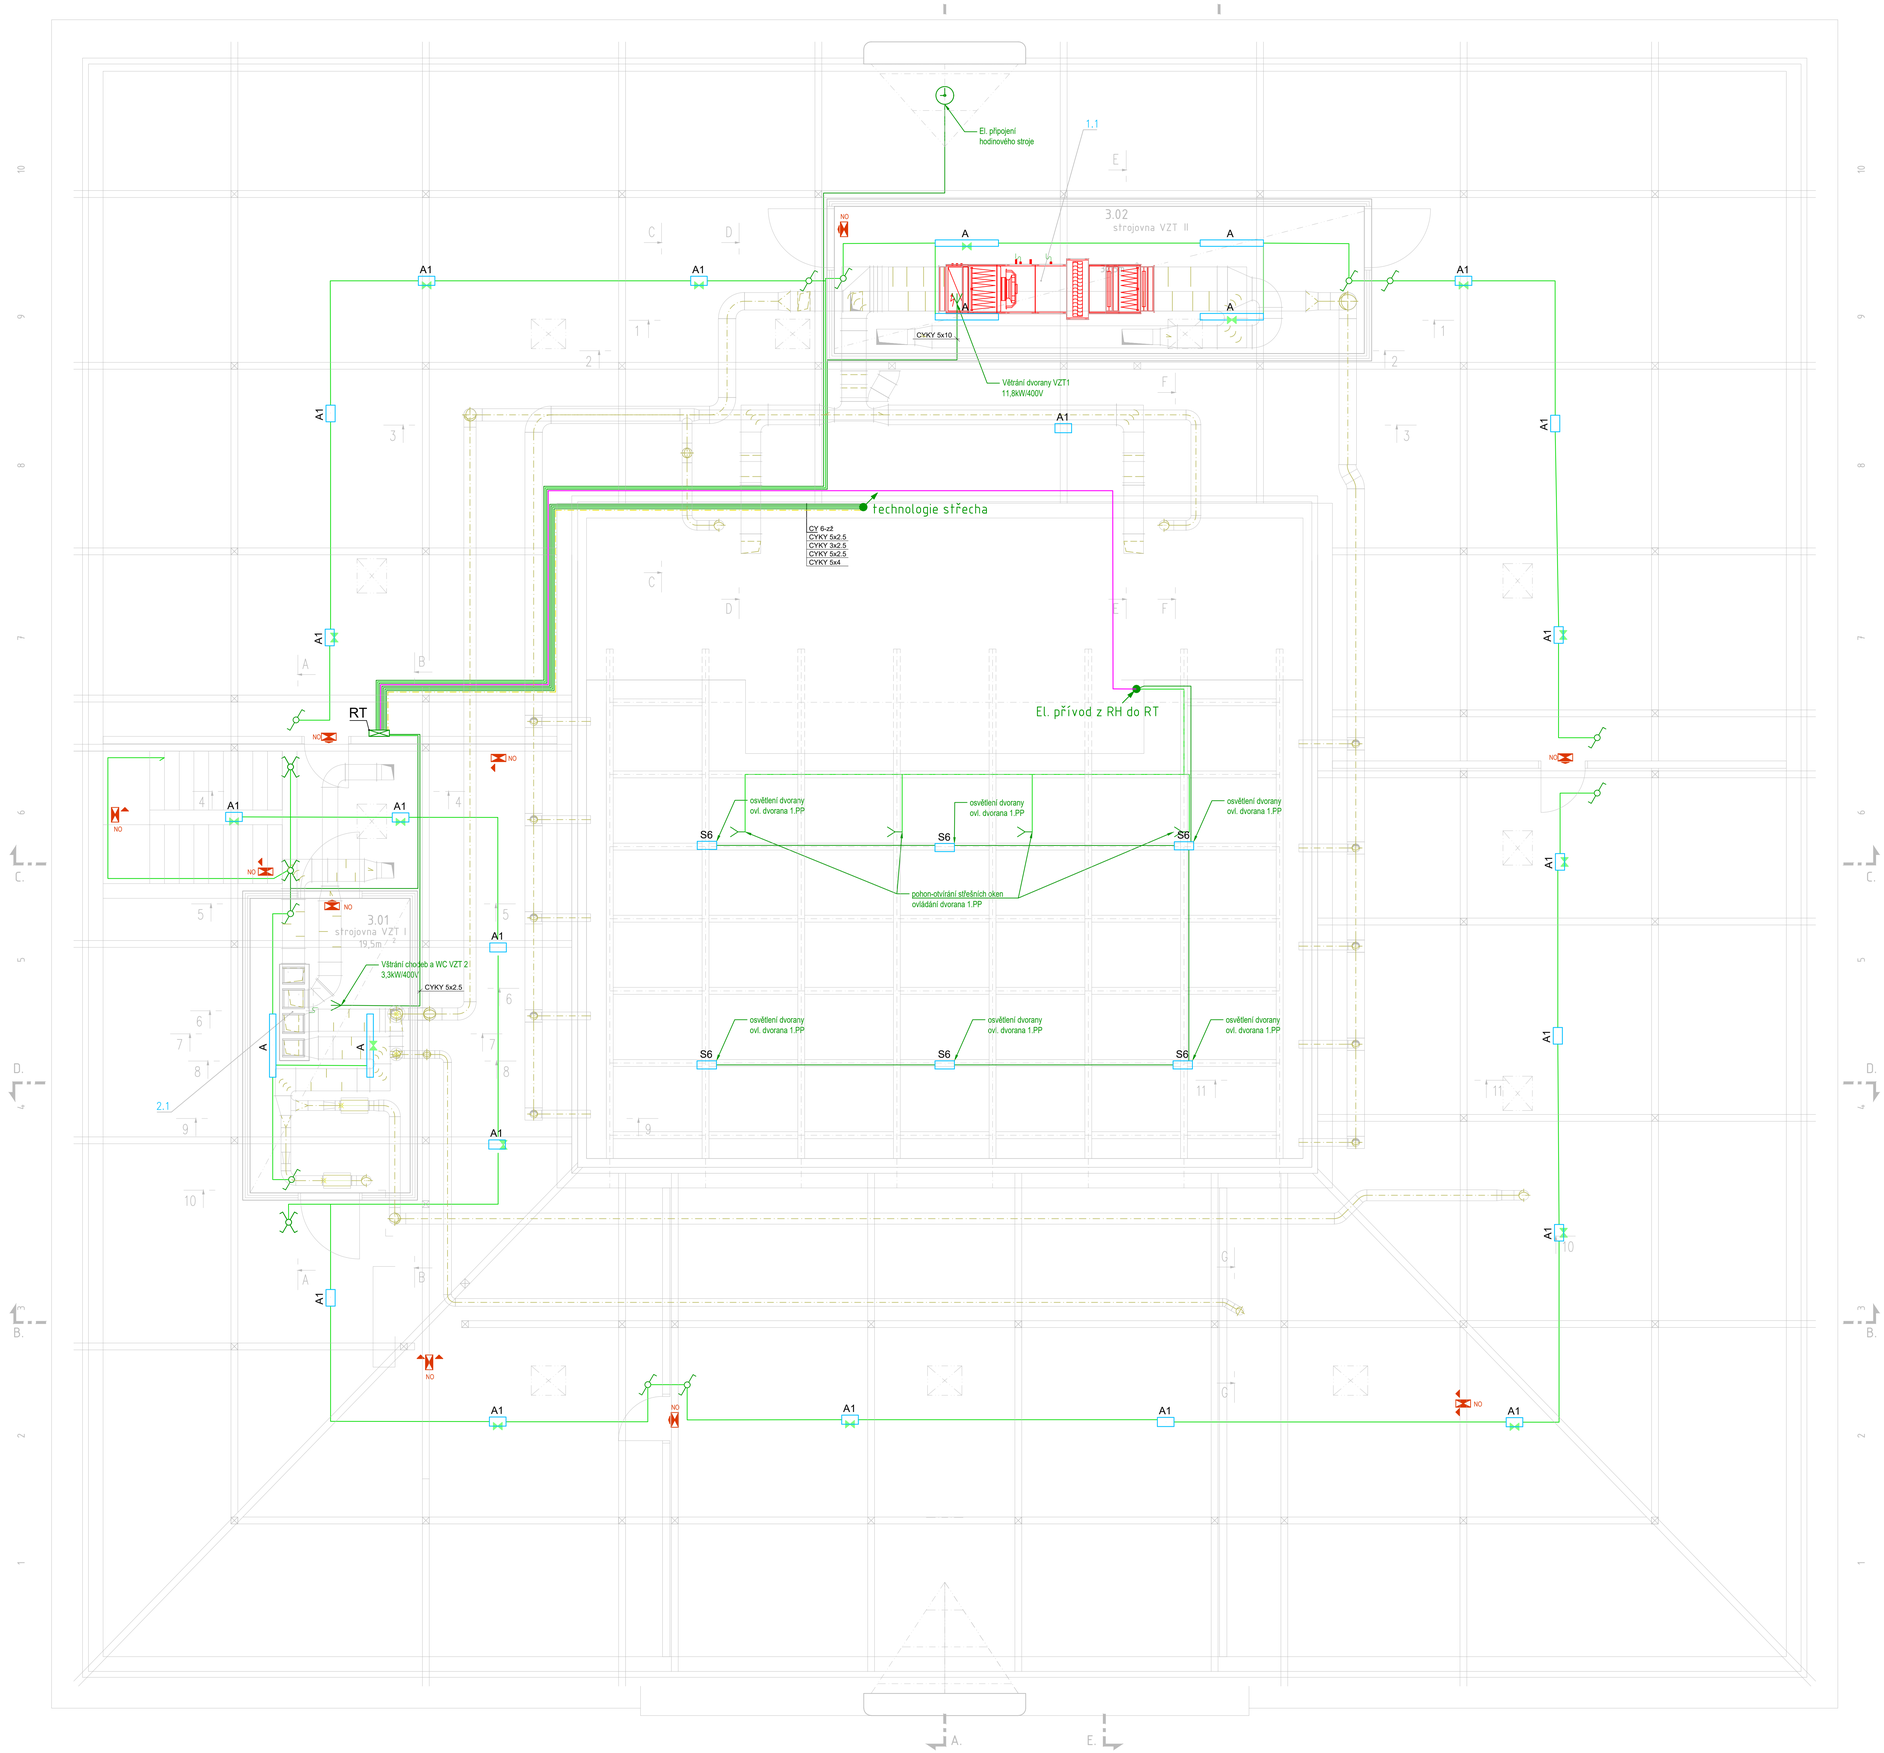

LEGENDA SVÍTIDEL

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	VIPET-LED-5000-136-4K	Industrial lighting	1 x LED, 35W, 4531lm, Ra80, 4000K	6
A1	POINTER-LED-1R-1500-4K	Industrial lighting	1 x LED, 10W, 1312lm, Ra80, 4000K	20
S6		DUOMO 4.0 X 44x18 [3000K CRI80 56W 230Vac]	1 x PowerLED High Intensity, 56W, 4284lm, Ra80, 3000K	6

LEGENDA

Blok	Název
	Rozváděč RT
	LED strip SMD 3528 (8mm)
	Nouzové osvětlení, piktogram přímo
	Nouzové osvětlení, piktogram vlevo
	Nouzové osvětlení, piktogram vpravo
	Piktogram nouzové osvětlení, velikost 1, pravý / pravá
	Nouzové Světlo, trvalé
	Nouzový inverter pro svítidlo
	Obousměrný jednopólový vypínač
	Spínač jednopólový SA1, IP44
	Vypínač jednopólový SA1, IP20
	Přepínač seriový SA5, IP20
	Přepínač seriostřídavý SA5B, IP20
	Přepínač střídavý SA6, IP20
	Střídavý přepínač
	Přepínač křížový SA7, IP20
	Uzemnění
	Vývod 230V
	Vývod 400V
	Zásuvka
	Zásuvka jednoduchá, IP20
	Zásuvka trojnásobná, IP20

POZNÁMKA:

SOUSTAVA : 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C
: 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-S

MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN VODIČE: ROZVÁDĚČE RH

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZÁKLADNÍ- SAM. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ-PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJ.

V UMÝVÁRNÁCH, PŘÍPRAVNÁCH, TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH A NA STŘEŠE
BUDE PROVEDENO DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CY 2,5 - 16mm.

VŠECHNA SVÍTIDLA OSADIT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ STAVBY!

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE ČSN EN 1838
A V SOULADU S PBŘ!
SVÍTIDLA PRO NO MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY EN 60598-2-22.
Umělé osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1.

Nouzové osvětlení bude napojeno na okruh osvětlení v dané místnosti na trvale napájenou nespínanou fázi.
Doba zálohy svícení nouzového osvětlení min 1hod.
Nouzový inverter pro svítidla s dvou zálohy svícení v režimu NO min. 1hod.

±0,00 = úroveň podlahy přízemí

STAVBA		Rekonstrukce Městského úřadu - Varnsdorf Městský úřad, nám. E. Beneše 470	
STUPEŇ PROJEKTU		jednostupňová dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby	
OBJEDNATEL-STAVEBNÍK		obec Varnsdorf sídlo: nám. E. Beneše 470, 40947 Varnsdorf IČO 00261718	
ARCHITEKT		ARCHITEKT Ondřej Tuček ing.arch. Ondřej Tuček, ing.arch. Jan Binter Na Maninách 32a/1525, 170 00 Praha 7, +420 606 546 870, ondra.tucek@gmail.com, www.a-tucek.cz	
ZPRACOVATEL ČÁSTI		LAMBDA studio s.r.o. Jiří Kabíček Olšinkova 49, Praha 2, 128 00, info@lambdastudio.cz	
ČÁST	D.1.4. 4.	ELEKTROINSTALACE	11/2021 DATUM
PŘÍLOHA	05	PŮDORYS_KROVU	1:50 MĚŘÍTKO

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho částí a nakládání s ním pro jiný účel, než je určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu.
Všechna práva vyhrazena. © Ondřej Tuček, 2021