PŮDORYS 1.NP:

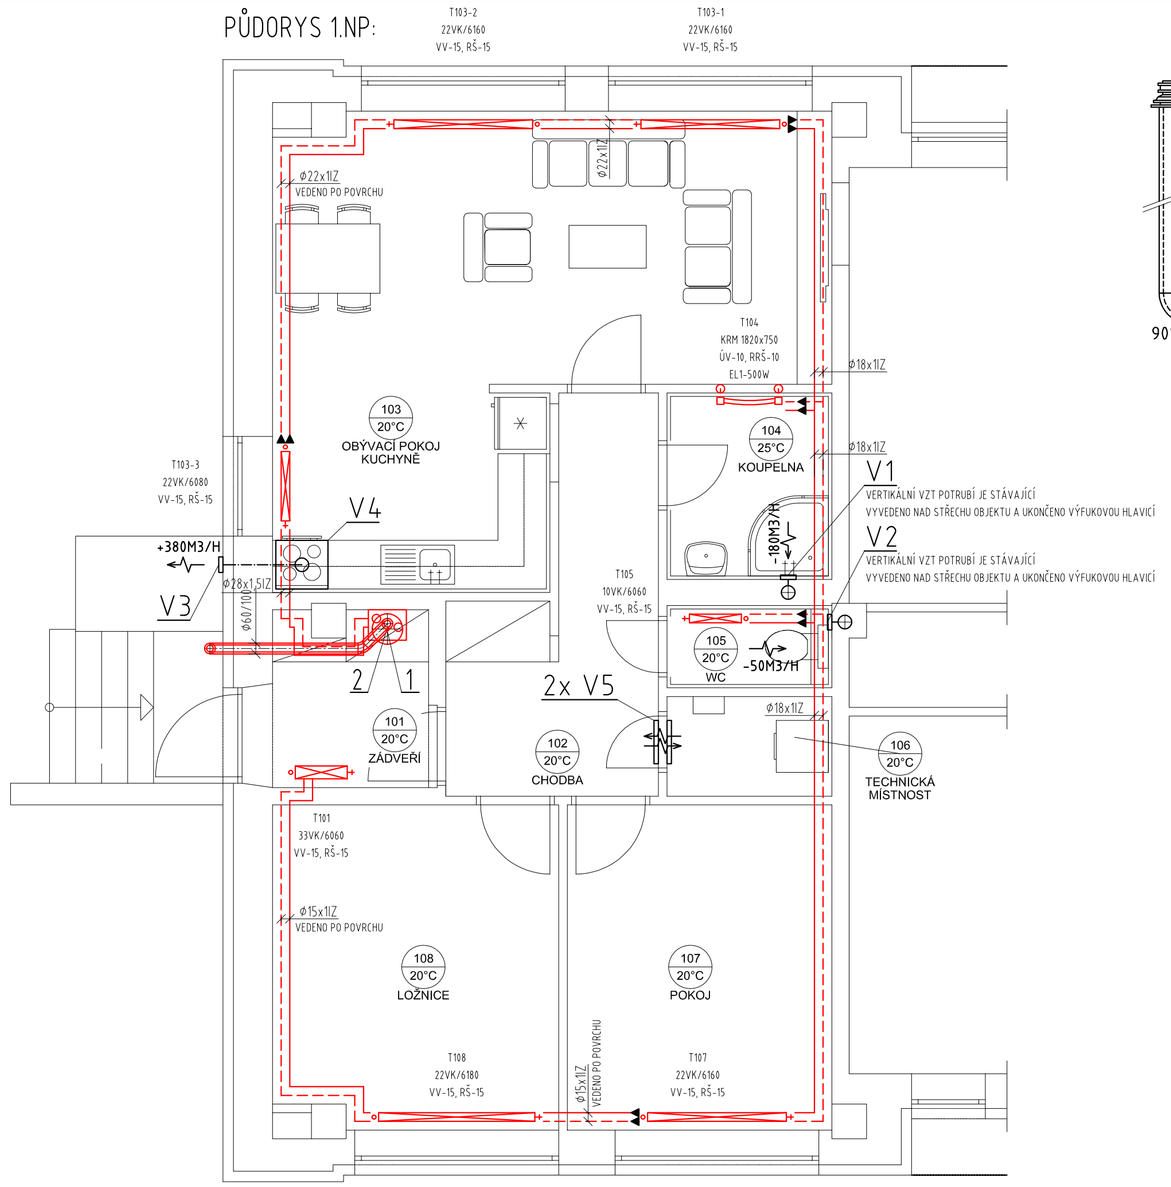

SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA:

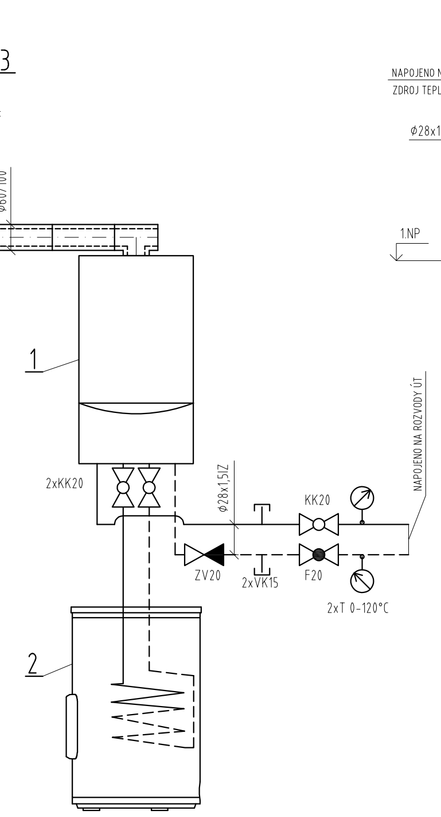

SCHÉMA ZAPOJENÍ TĚLES:

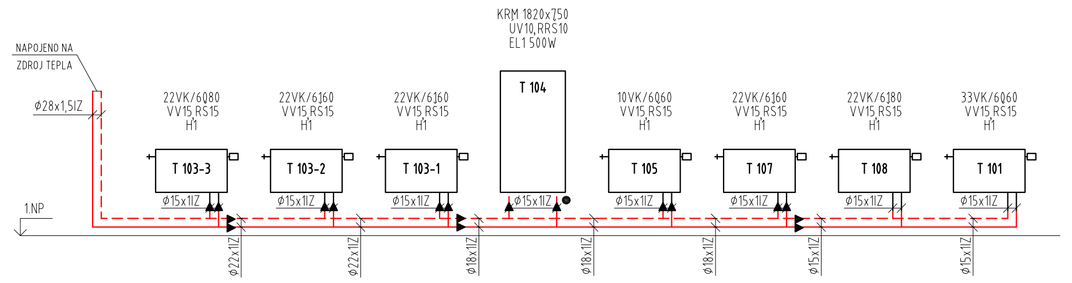

TEPLOTNÍ SPÁD TĚLESA 55/40°C

LEGENDA ÚT:

1 - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL IMMERGAS VICTRIX EXTRA 12 PLUS, VÝKON 1,9-12kW
2 - NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TV, IMMERGAS UB INOX 120 V2, OBJEM 129l
3 - KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ Ø60/Ø100

LEGENDA VZT:

V1 - ELEKTRODESIGN AXIÁLNÍ VENTILÁTOR SILENT 300 CRZ
V2 - ELEKTRODESIGN AXIÁLNÍ VENTILÁTOR SILENT 200 CRZ
V3 - ŽALUZIOVÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN PER 160
V4 - DIGESTOŘ DLE VÝBĚRU INVESTORA, NAPŘ. AEG DVB5860B 380m3/h
V5 - DVEŘNÍ MŘÍŽKA PT 489 B

LEGENDA ARMATUR:

OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA KORADO VK
OCELOVÁ TRUBKOVÁ TĚLESA KORADO KORALUX RONDO MAX

KK - KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R910
ZV - ZPĚTNÝ VENTIL PETTINAROLI EURA 188
F - UZAVÍRACÍ KOHOUT S FILTREM V KOULI PETTINAROLI FILTRBALL
VK - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT NAPŘ. GIACOMINI R608
T - TEPLOMĚR 0-120°C
RRŠ - HONEYWELL ROHOVÉ ŠROUBENÍ VERAFIX E (V2420)
ÚV - HONEYWELL VENTIL ÚHLOVÝ V2000LV010
VV - VENTILOVÁ VLOŽKA (SOUČÁST TĚLESA)
RŠ - ROHOVÉ ŠROUBENÍ HONEYWELL (2476EY015)
H1 - TERMOSTATICKÁ HLAVICE HONEYWELL typ THERA-4
EL1 - ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ KORADO ZKTERH-1000-10, 1166W

POZN. ROZVODY ÚT VEDENÉ V KONSTRUKCÍCH BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ ARMACELL ARMAFLEX TUBOLIT DG tl. 13mm
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI.

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
HRUŠKA Pavel	HAVLÍK Stanislav	HAVLÍK Stanislav	HRUŠKA Pavel

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF, NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF — KRAJ: ÚSTECKÝ
MÍSTO: ST.P.Č.K. 2919/13, UL. PRAŽSKÁ, K.Ú. A OBEC VARNSDORF
ČÁST: D.1.4.a. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ

STAVBA: **REKONSTRUKCE SLUŽEBNÍHO BYTU V 1.NP PAVILONU A MŠ PRAŽSKÁ 2812 VE VARNSDORFU**

PŮDORYS 1.NP, SCHÉMA ZAPOJENÍ

PROJEKCE ÚT a VZT
JANA HAVLÍKOVÁ
ÚZKÁ 133/23, RUMBURK
tel.: 732 174 554
e-mail: dunik@centrum.cz

FORMÁT:	2xA4
DATUM:	09/2025
ÚČEL:	PD PRO SŘ
ČÍS. ZAKÁZKY:	PD251081
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍS. VÝKRESU:	**D.1.4.a.2.1**