


SACÍ POTRUBÍ PRO POŽÁRNÍ ÚČELY

SO 19 RETENČNÍ NÁDRŽ

Měřítko: 1 : 25

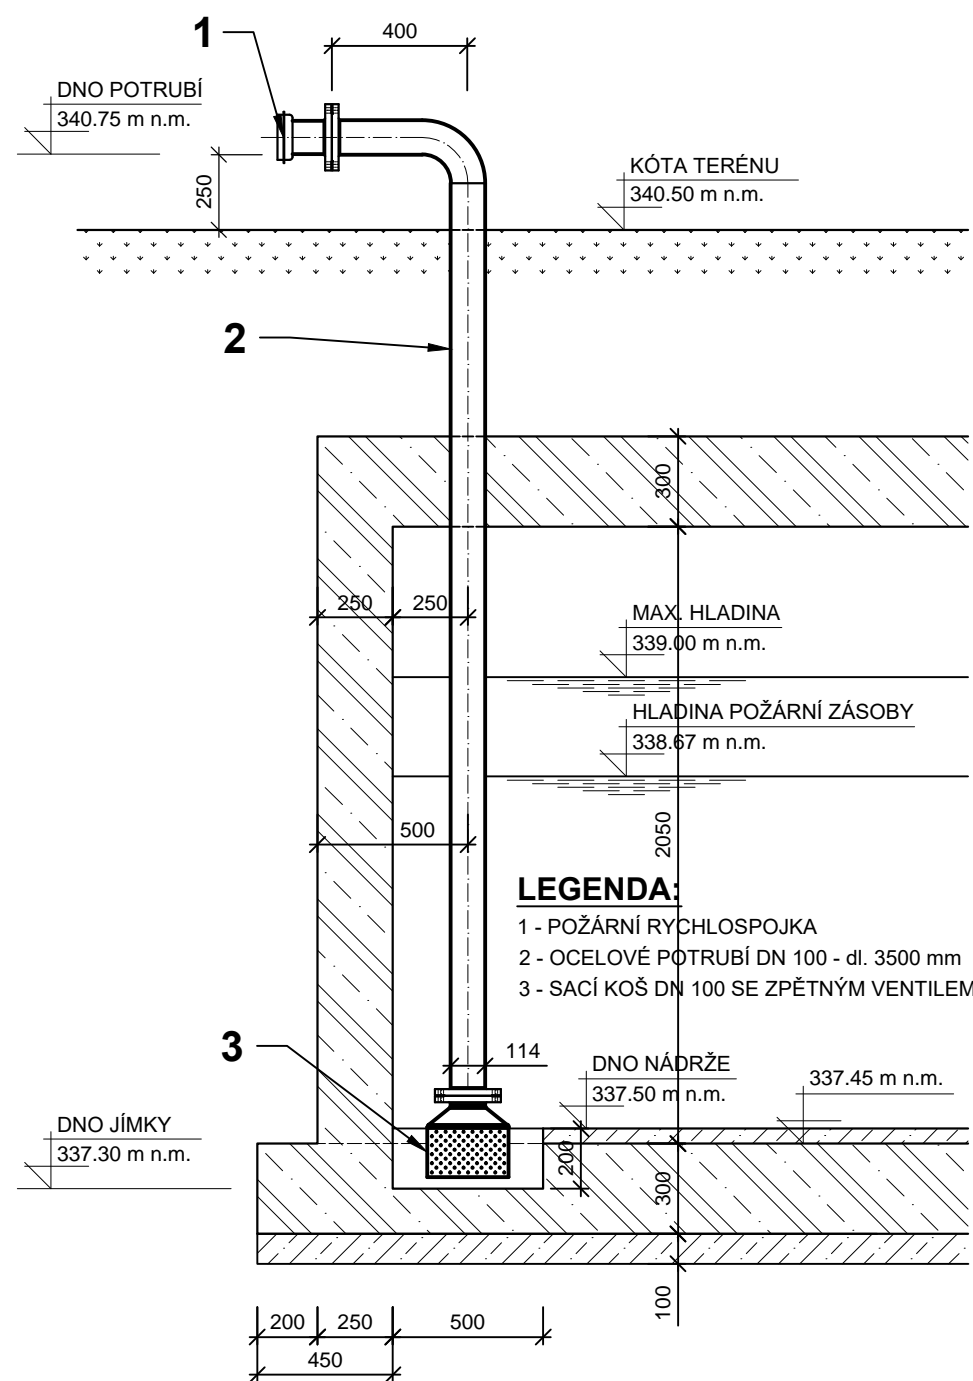

LEGENDA:

- 1 - POŽÁRNÍ RYCHLOSPOJKA
- 2 - OCELOVÉ POTRUBÍ DN 100 - dl. 3500 mm
- 3 - SACÍ KOŠ DN 100 SE ZPĚTNÝM VENTILEM

±0,000 = 342,020 m n.m.

Souřadnicový systém : JSTK
Výškový systém : Bpv

Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf
Dokumentace pro výběr zhotovitele

SO 19 - RETENČNÍ NÁDRŽ

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Parková 1205/11
326 00 Plzeň

HIP:

Ing. Zdeněk Skořepa



Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec III - Jeřáb

Vypracoval

Josef Komorous

Zodp. projektant

Ing. Lucie Krupičková

Tech. kontrola

Ing. Lucie Krupičková

Akce

**Sběrný dvůr odpadů
města Varnsdorf**

SACÍ POTRUBÍ - POŽÁRNÍ

Zak. číslo

15UL31013

Datum

02 / 2018

Stupeň

DZS

Počet formátů

2 x A4

Měřítko

1 : 25

Č. přílohy

Paré

19.1.5