


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2
2.01	CHODBA / SCHODIŠTĚ	44.56
2.02	KANCELÁŘ	33.38
2.03	KANCELÁŘ	21.52
2.04	KANCELÁŘ	16.08
2.05	KANCELÁŘ	13.31
2.06	KANCELÁŘ	15.71
2.07	KANCELÁŘ	21.52
2.08	KANCELÁŘ	17.51
2.09	DENNÍ MÍSTNOST	17.73
2.10	ČAJOVÁ KUCHYNKA	10.66
2.11	PŘEDSÍŇ ŽENY	5,07
2.12	WC ŽENY	2,90
2.13	PŘEDSÍŇ MUŽI	5,30
2.14	WC MUŽI	8,40

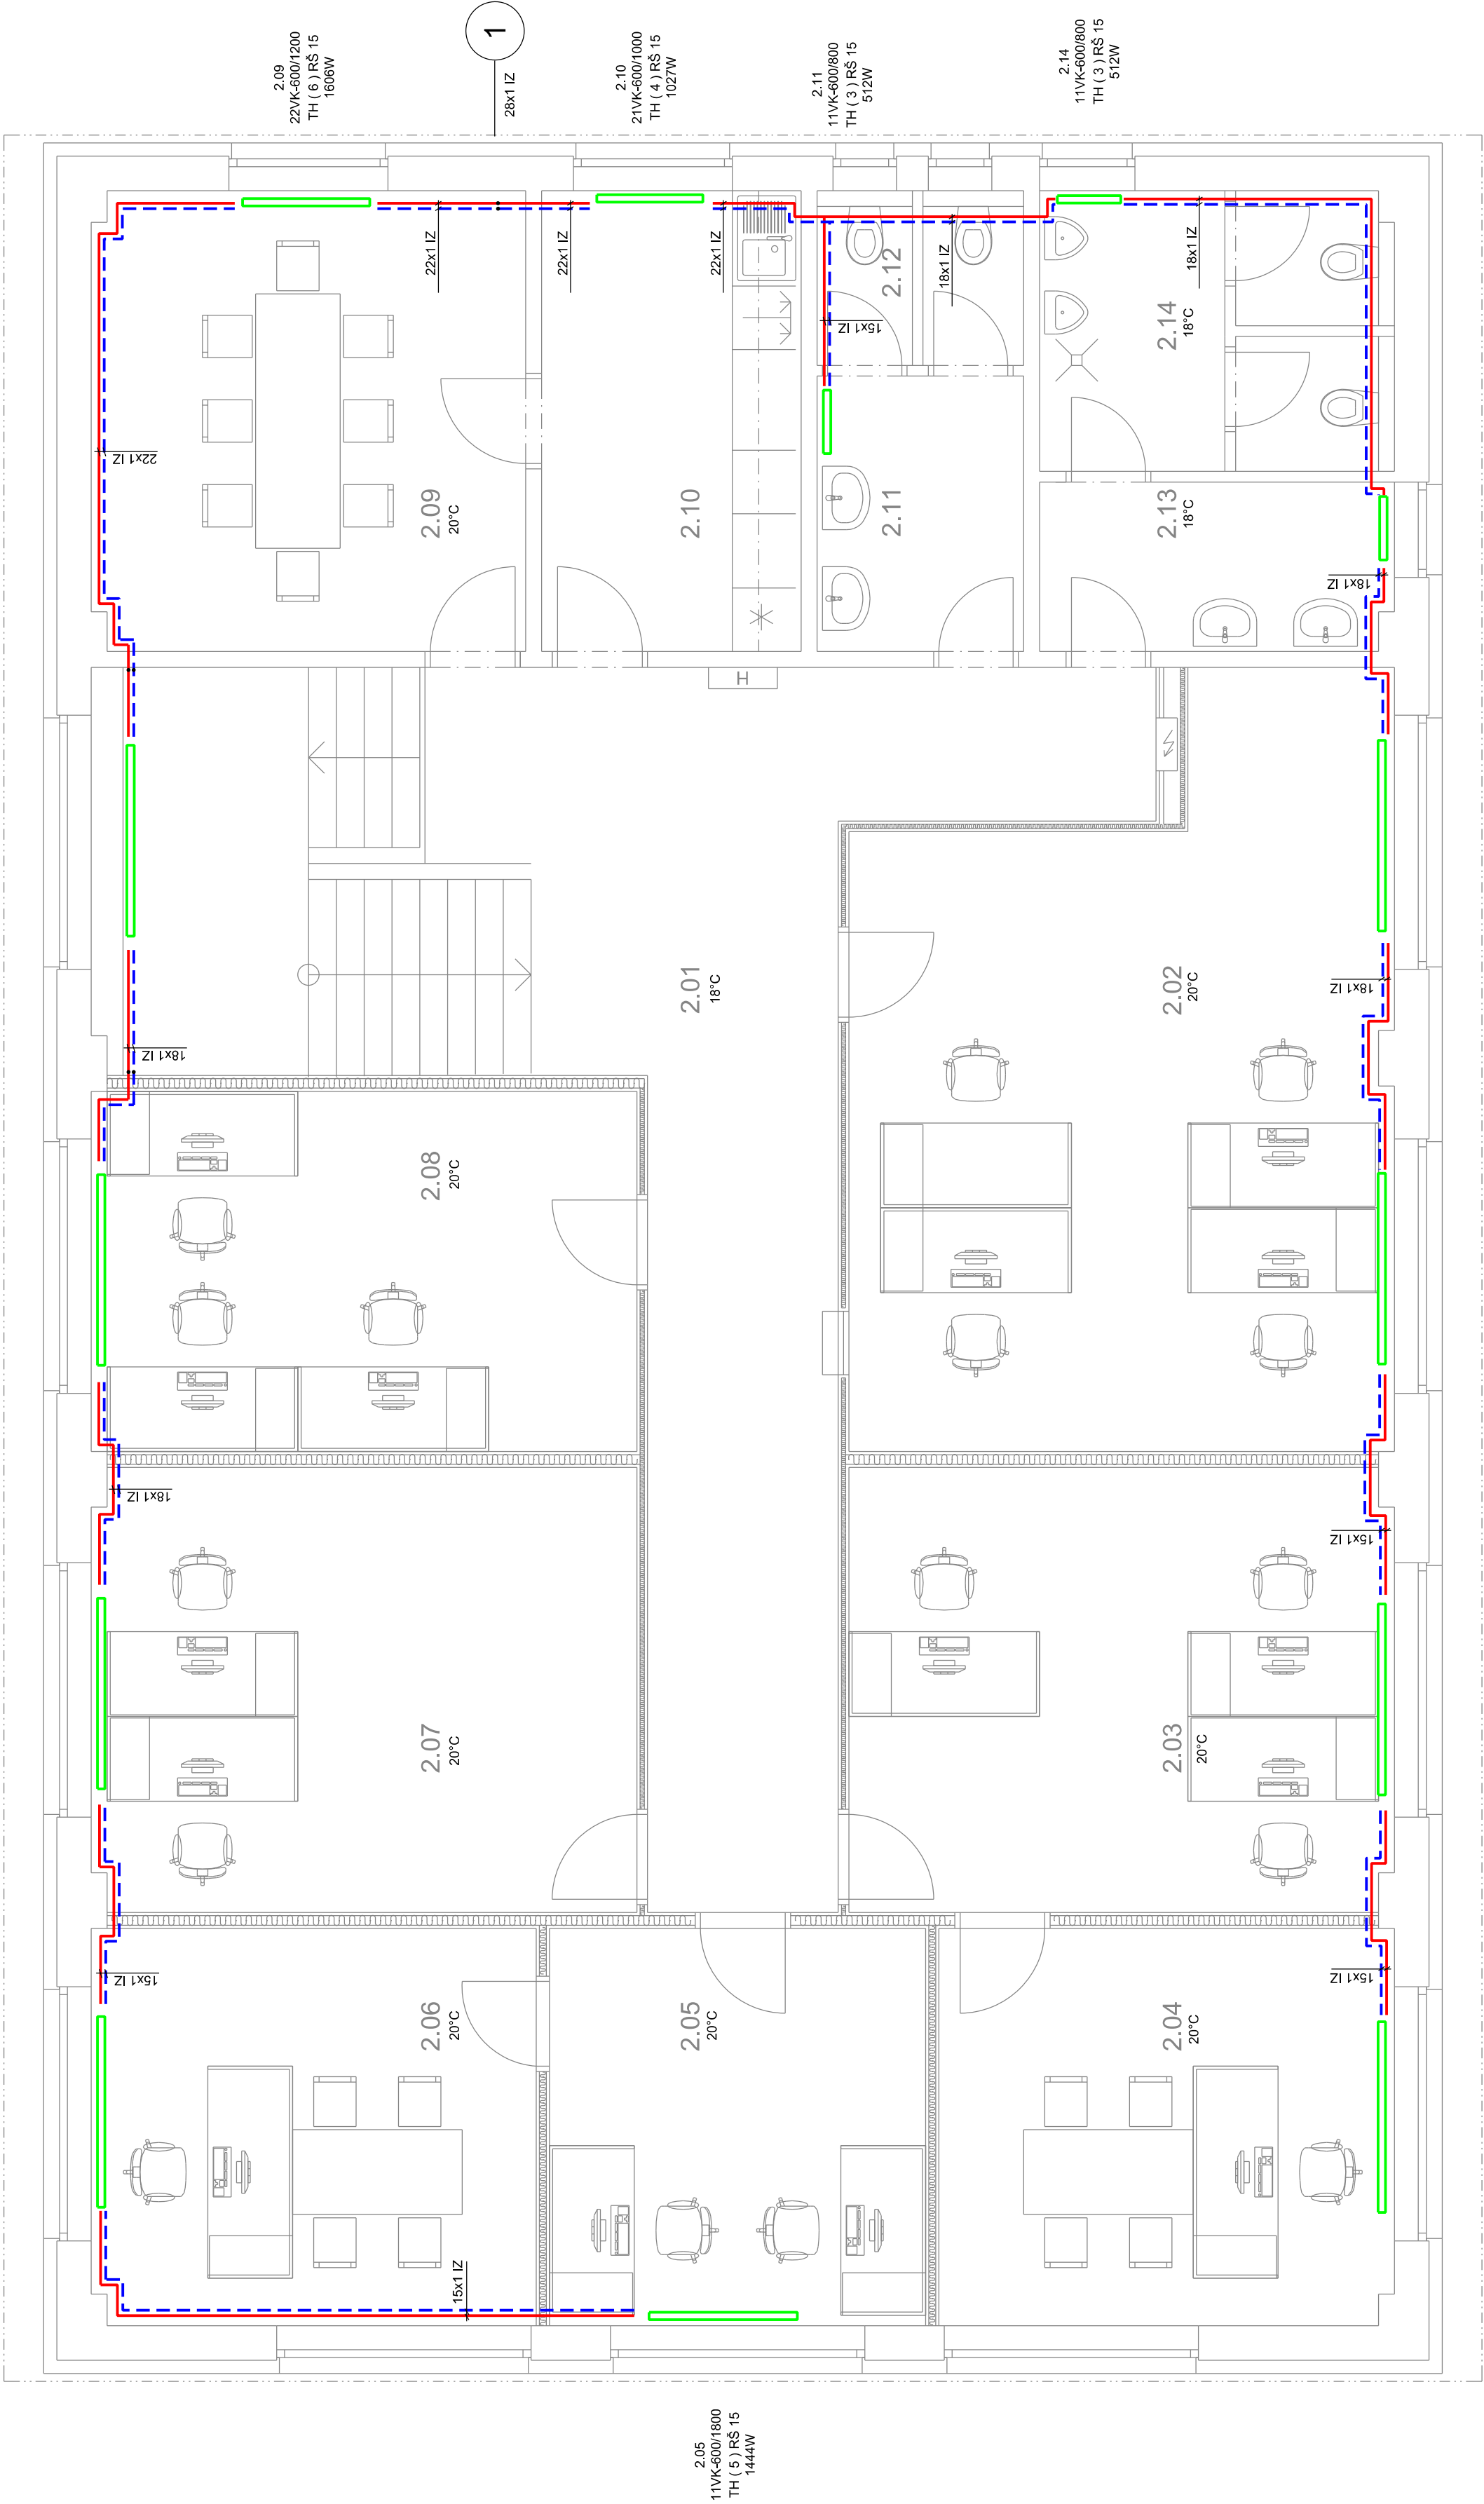

- PRÍVODNÍ POTRUBÍ 70/55°C - OKRUH VYTÁPĚNÍ  
ZPĚTNÉ POTRUBÍ  
DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK  
TH 21VK-600/800  
RŠ TERMOSTATICKÁ HLAVICE  
ROHOVÉ ŠROUBENÍ  
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ CU  
- ROZVODY BUDOU VEDENY V PODLAŽEVĚ 1.NP A U PODLAHY 2.NP.  
- ROZVODY PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZAIZOLOVÁNY  
NAVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DEČÍN 2 TEL.: 723 373 167 E - MAIL: daniel.florian @ volny.cz			
INVESTOR	MĚSTO VARNSDORF		DATUM 8.2018	MĚŘÍTKO 1 : 50	STUPĚŇ DSP a DPS		
AKCE	ADAPTACE PROVOZNIHO OBJEKTU V AREÁLU TS VARNSDORF		ZAK. ČÍSLO P2126-18	FORMÁT 6A4	PÁŘE		
SVATOPL. ČECHA, s.p.č.3439/2, k.ú. VARNSDORF				ČÍSLO VÝKRESU  P2126 002 - 18			
PROFESÍ D. 1. 4. - VYTÁPĚNÍ							
NÁZEV PŮDORYS 2.NP							