


LEGENDA ZNAČEK–silnoproud:

- XC [symbol] zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku
- XC [symbol] 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku
- XC [symbol] 3x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku
- XC [symbol] 3x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
- XC [symbol] 4x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
- XC [symbol] zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku IP44
- [symbol] vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
- [symbol] vývod 3f dle popisu (volný konec min. 2m)
- [symbol] rozvaděč RSx– patrový rozvaděč, RE – rozvaděč elektroměru, R.FVE – rozvaděč FVE
- [symbol] datový rozvaděč
- TS [symbol] tlačítko total stop
- MET [symbol] hlavní uzemňovací svorka
- [symbol] krabicová rozvodka
- [symbol] společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- [symbol] kabelová trasa – zásuvkové rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou
- M [symbol] odtahový ventilátor s doběhovým relé
- [symbol] snímač pohybu stropní/nástěnný pro VZT (krytí IP44)
- [symbol] termostat podlahového vytápění – propojení JYTY 4x1 s rozdělovačem

LEGENDA ZNAČEK – SLABOPROUD:

- DT [symbol] zásuvka jednonásobná datová 1xRJ45 cat.6
- TEL [symbol] zásuvka telefonní, 1xRJ45 cat.6
- [symbol] kabel UTP CAT 6e

BLOKOVÉ SCHÉMA:

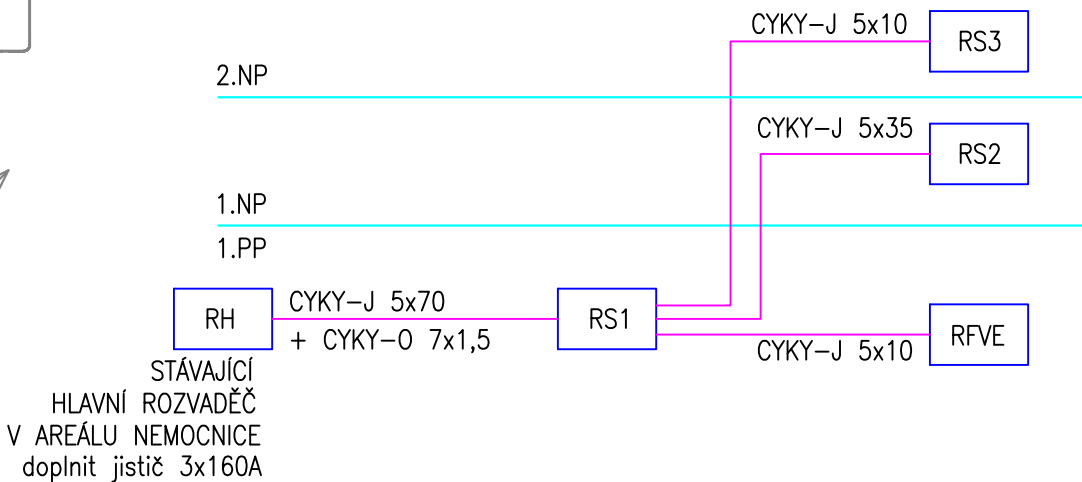

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
0.01	Chodba
0.02	Dopravní služba 24h
0.03	Archiv
0.04	WC
0.05	Šatna
0.06	Technická místnost úklid
0.07	Sklad
0.08	Garáž, sekačky, zázemí zahradníka
0.09	Zázemí uklízečky
0.10	Sprcha
PLOCHA CELKEM	

ZAPNUTO [symbol]			Polní 74/23, 405 02 Děčín XXII – Václavov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com
Vypracoval:	Mojmír Tobrman		BricsCAD V20
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohunek	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres 3x A4
Investor:	MĚSTO VARNSDORF NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470, 470 47 VARNSDORF		Stupeň: DPS
Akce:	VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF		Datum: 04/2024
			Měřítka: 1:75
			Zak.č.: P24024
Místo:	NA P.P.Č. 4208/2, V K.Ú. 776971 VARNSDORF		Výkres č.:
Část:	D.1.4.4) Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Název:	ZÁSUVKOVÉ ROZVODY – 1.PP		

D.1.4.4.3.01