
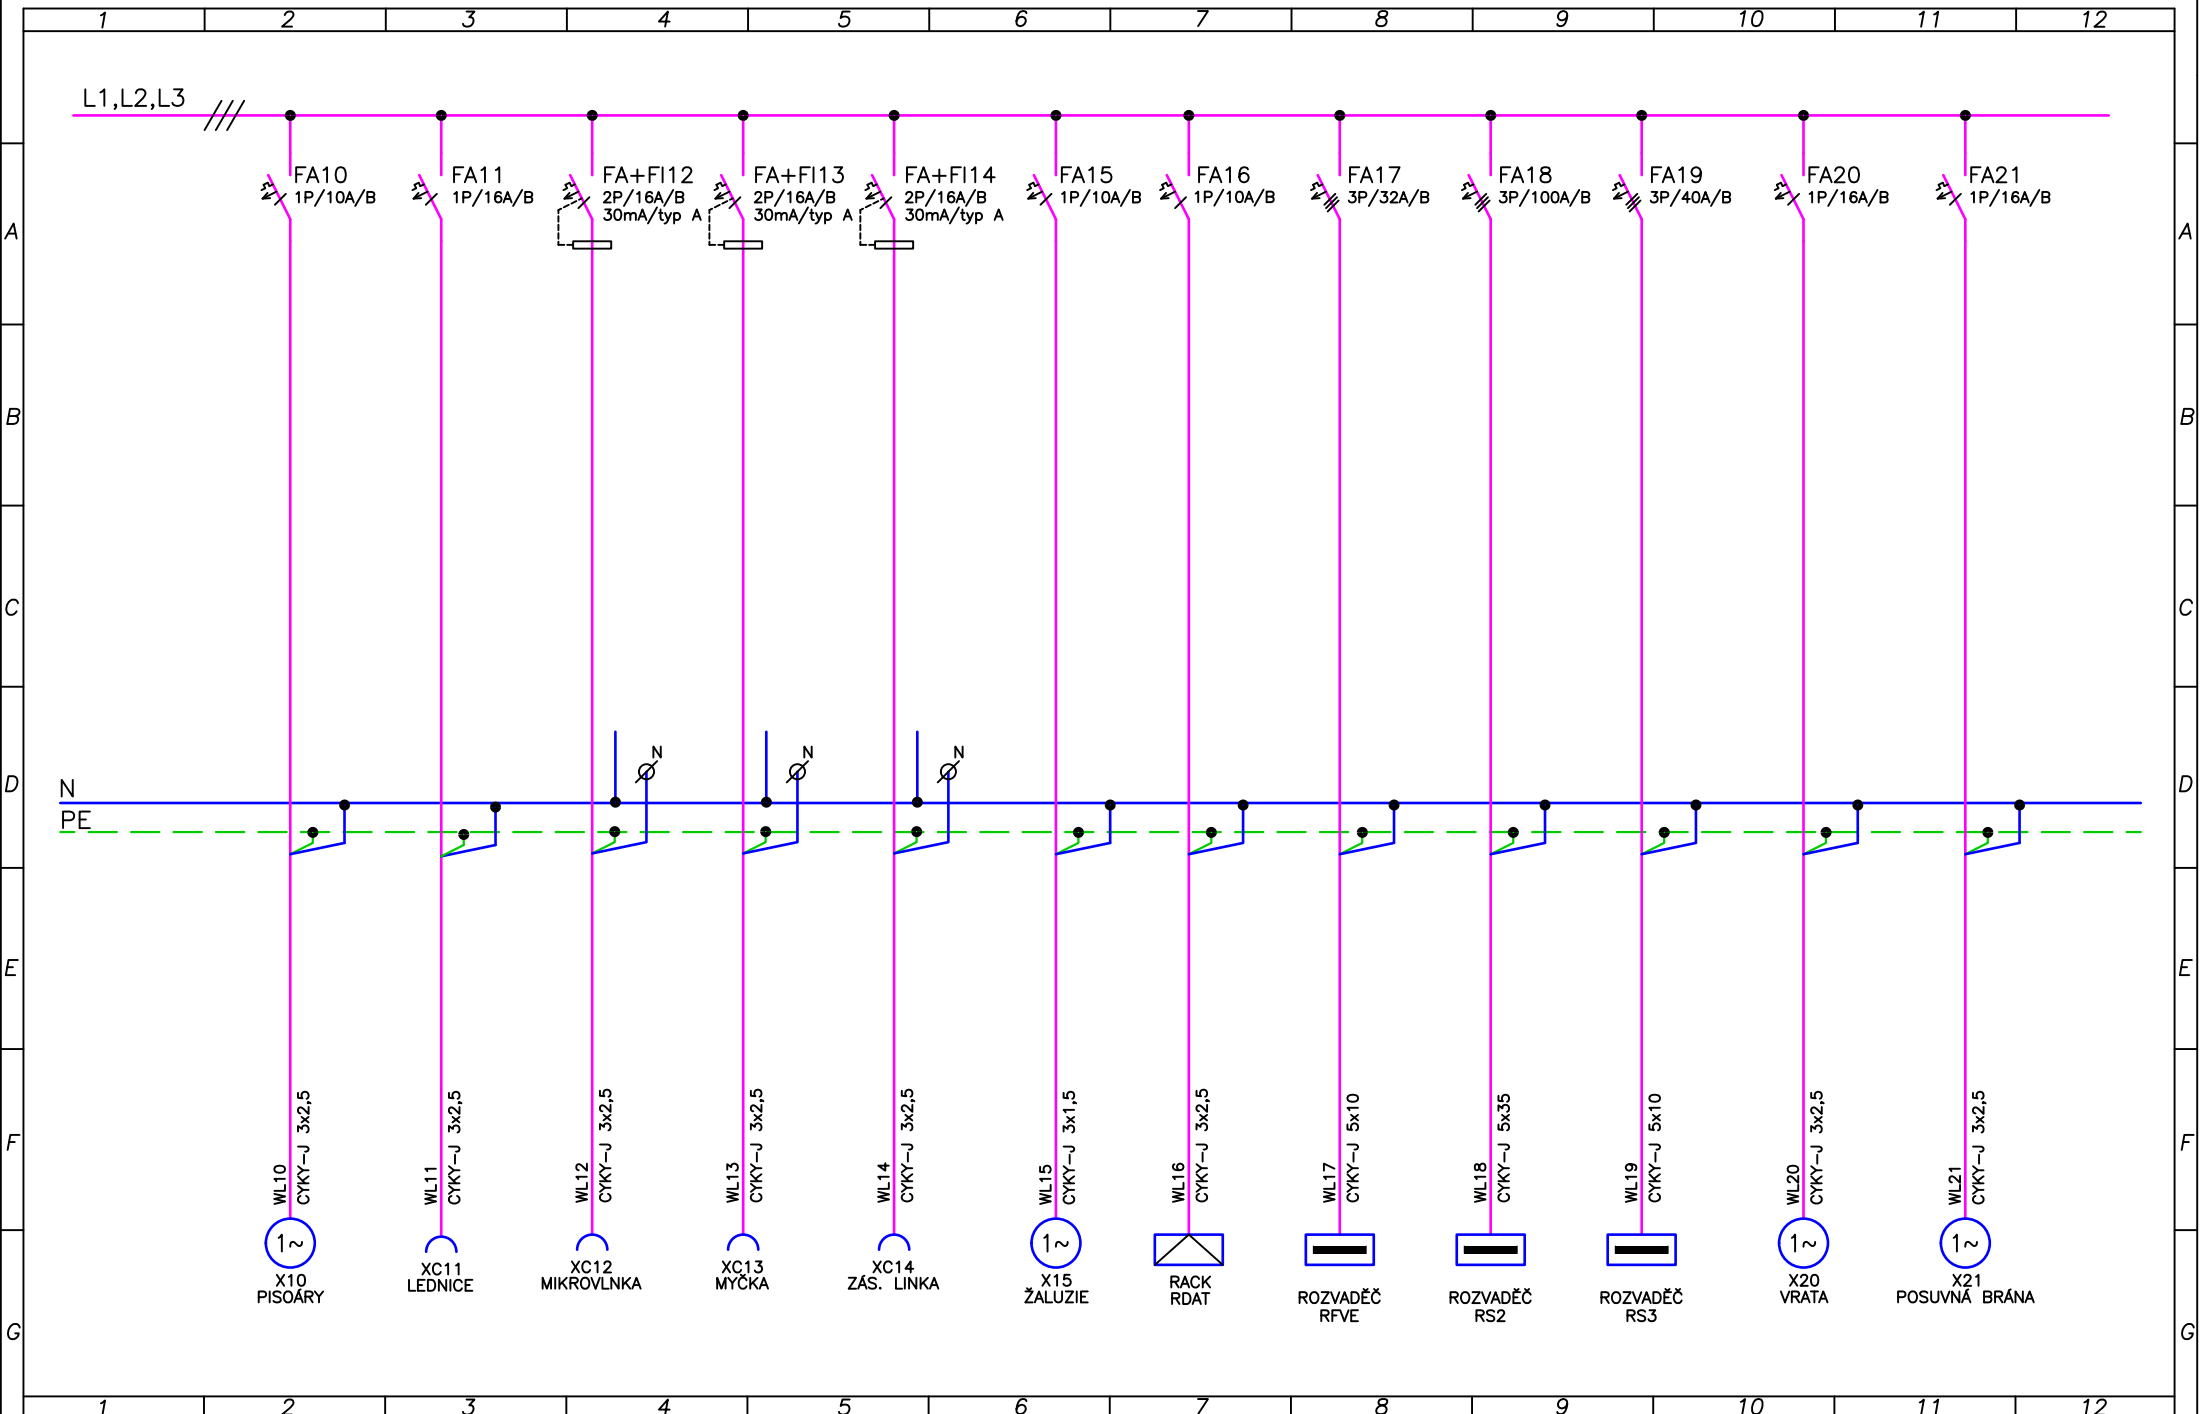
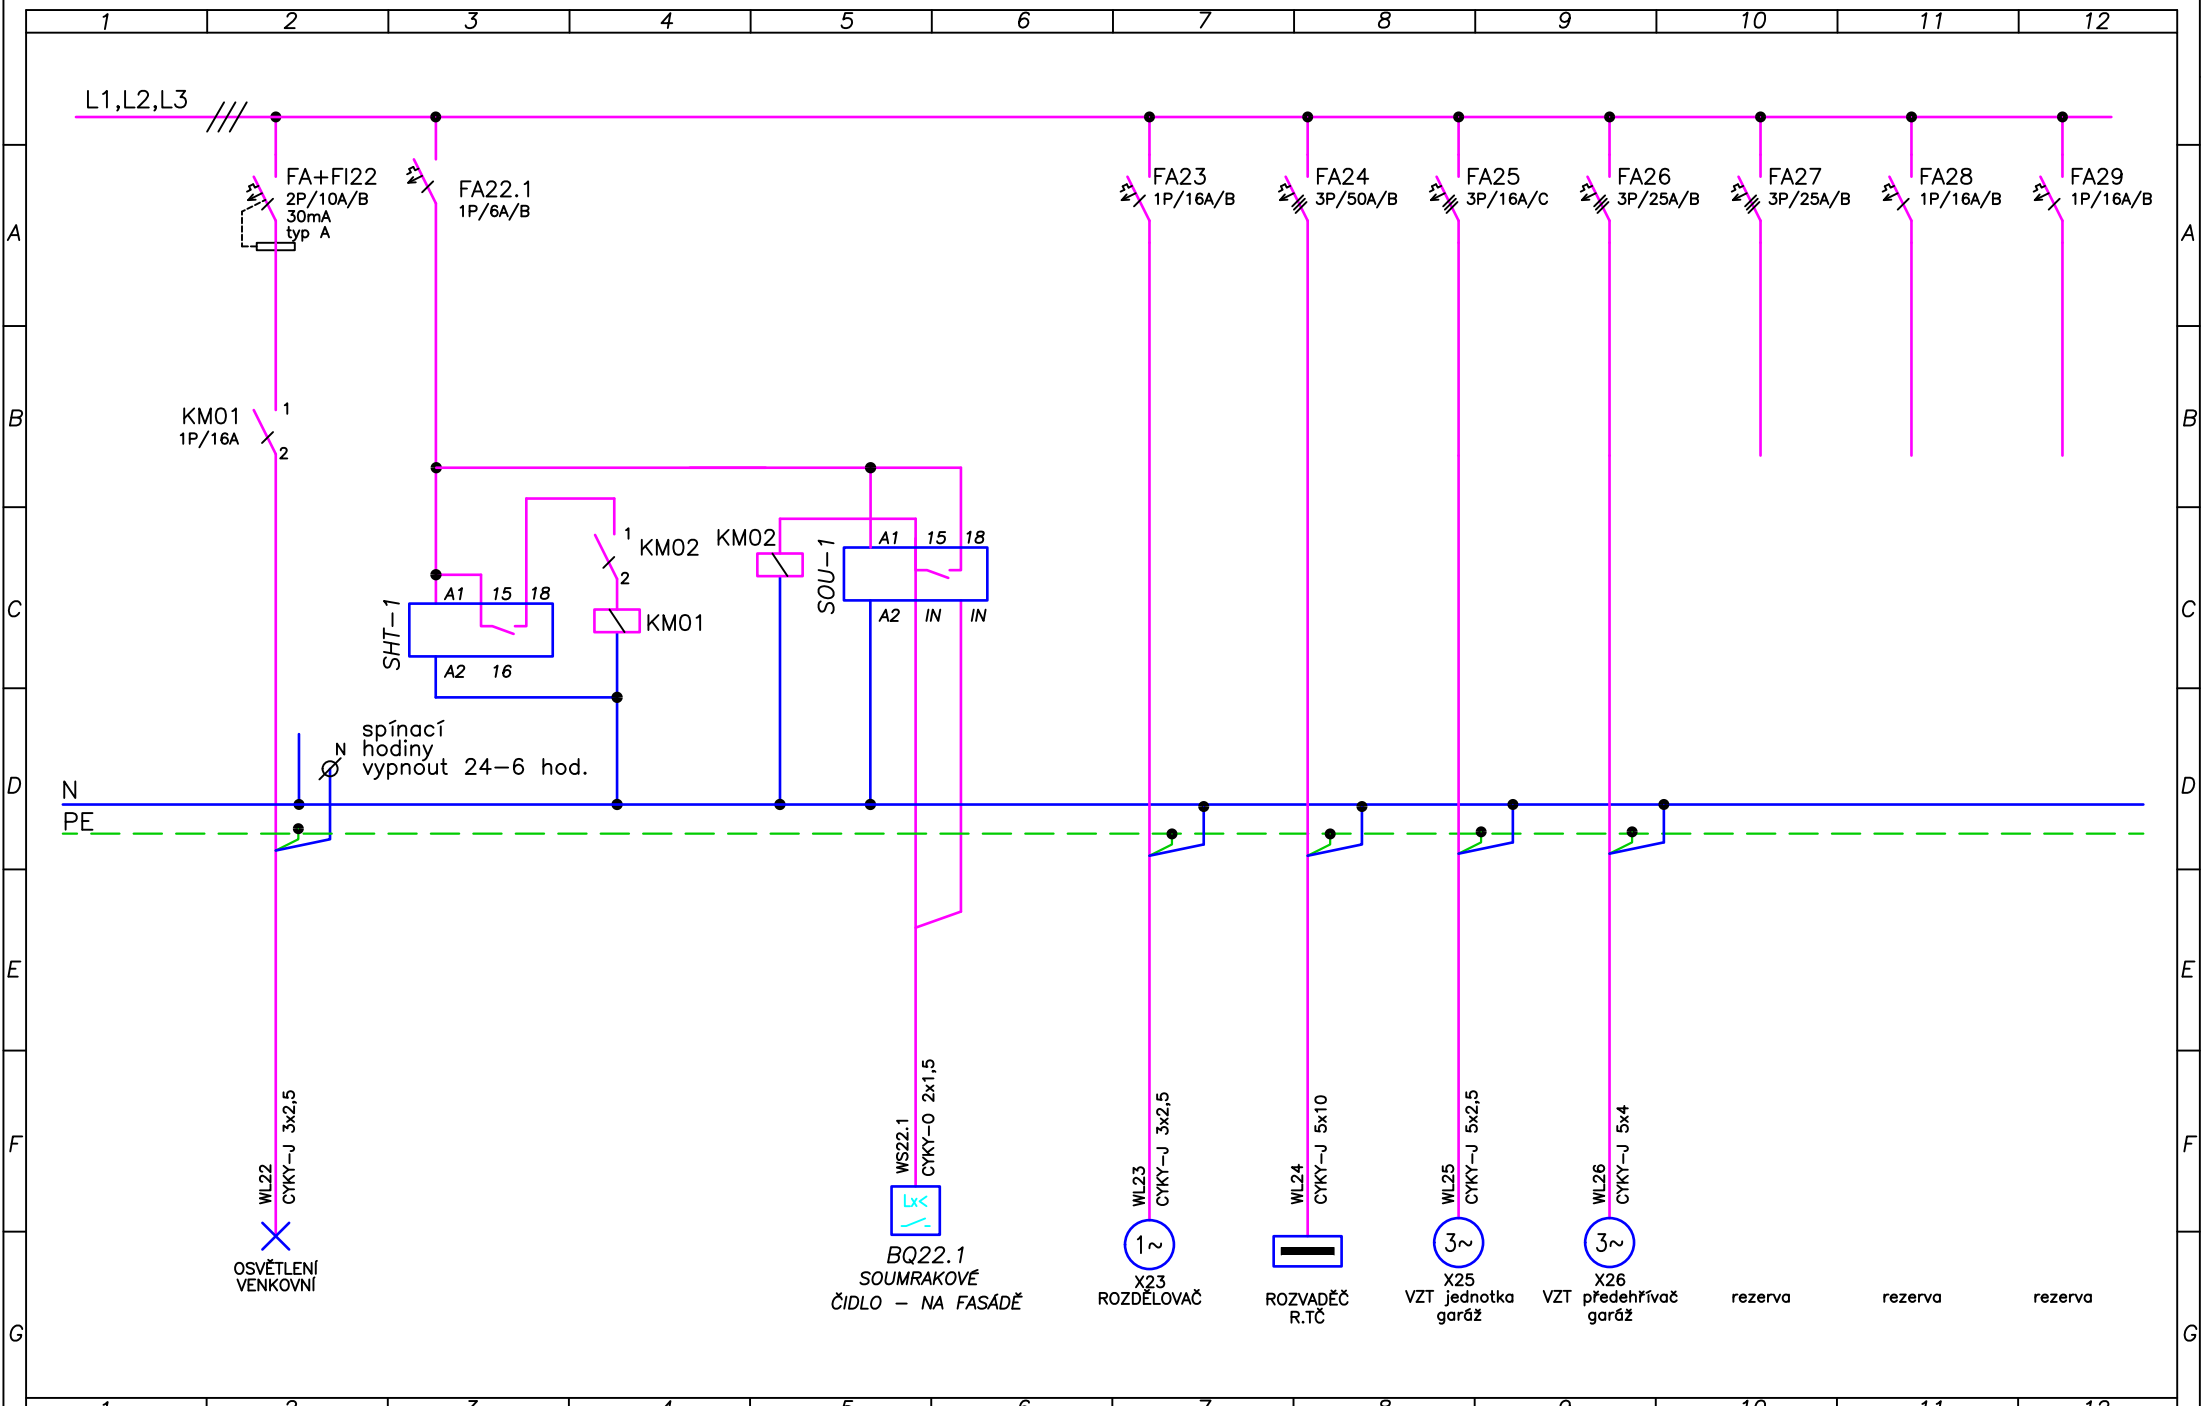


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ROZVADĚČ RS1												
	PROVEDENÍ : NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ												
	Ip : 127 A												
	Pi : 116,4 kW												
	Pp : 83,6 kW												
	Velikost : v. 900, š. 530, hl. 161												
	: 5 x 24modulů												
	Krytí : IP40/20												
A													A
B													B
C													C
D													D
E													E
F													F
	FW524WT												
	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>												
G													G
	NAP. SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S												
	OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:												
	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM												
	A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ZAPNUTO 		VYPRACOVAL : <i>Mojmír Tobrman</i>		MĚŘITKO : -		INVESTOR : MĚSTO VARNSDORF			D.1.4.4.3.09			LIST:
			TECH.KONTR.: <i>Patrik Schoř</i>		DATUM : 04/2024		AKCE : VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY,						1 z 4
			ODP.PROJ. : <i>Bc. P. Bohuněk</i>		REVIZE : 0		ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY						
			STUPEŇ : DPS		ZAK.ČÍSLO : P24024		NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF			Rozvaděč RS1			



ZAPNUTO

VYPRACOVAL :	Mojmír Tobrman	MĚŘITKO :	–	INVESTOR :	MĚSTO VARNSDORF	D.1.4.4.3.09 Rozvaděč RS1	LIST:
TECH.KONTR.:	Patrik Šchoř	DATUM :	04/2024	AKCE :	VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF		3 z 4
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0				
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P24024				



ZAPNUTO

VYPRACOVAL :	Mojmír Tobrman	MĚŘITKO :	—
TECH.KONTR.:	Patrik Schoř	DATUM :	04/2024
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P24024

INVESTOR :	MĚSTO VARNSDORF
AKCE :	VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF

D.1.4.4.3.09	LIST:
Rozvaděč RS1	4 z 4

PROVEDENÍ : ZAPUŠTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDEČ
Ip : 85,2 A
Pi : 114,2 kW
Pp : 56 kW
Velikost : v. 992, š. 622, hl. 110
: 5 x 24modulů
Krytí : IP40/20

●		●
●		●
●		●
●		●
●		●

NAP. SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZAPNUTO 


VYPRACOVAL :	Mojmír Tobrman
TECH.KONTR.:	Patrik Šchoř
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk
STUPEŇ :	DPS

MĚŘÍTKO	:	—
DATUM	:	04/2024
REVIZE	:	0
ZAK.ČÍSLO	:	P24024

INVESTOR : MĚSTO VARNSDORF
AKCE : VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF


D.1.4.4.3.09
Rozvaděč RS2

LIST:
1 z 6

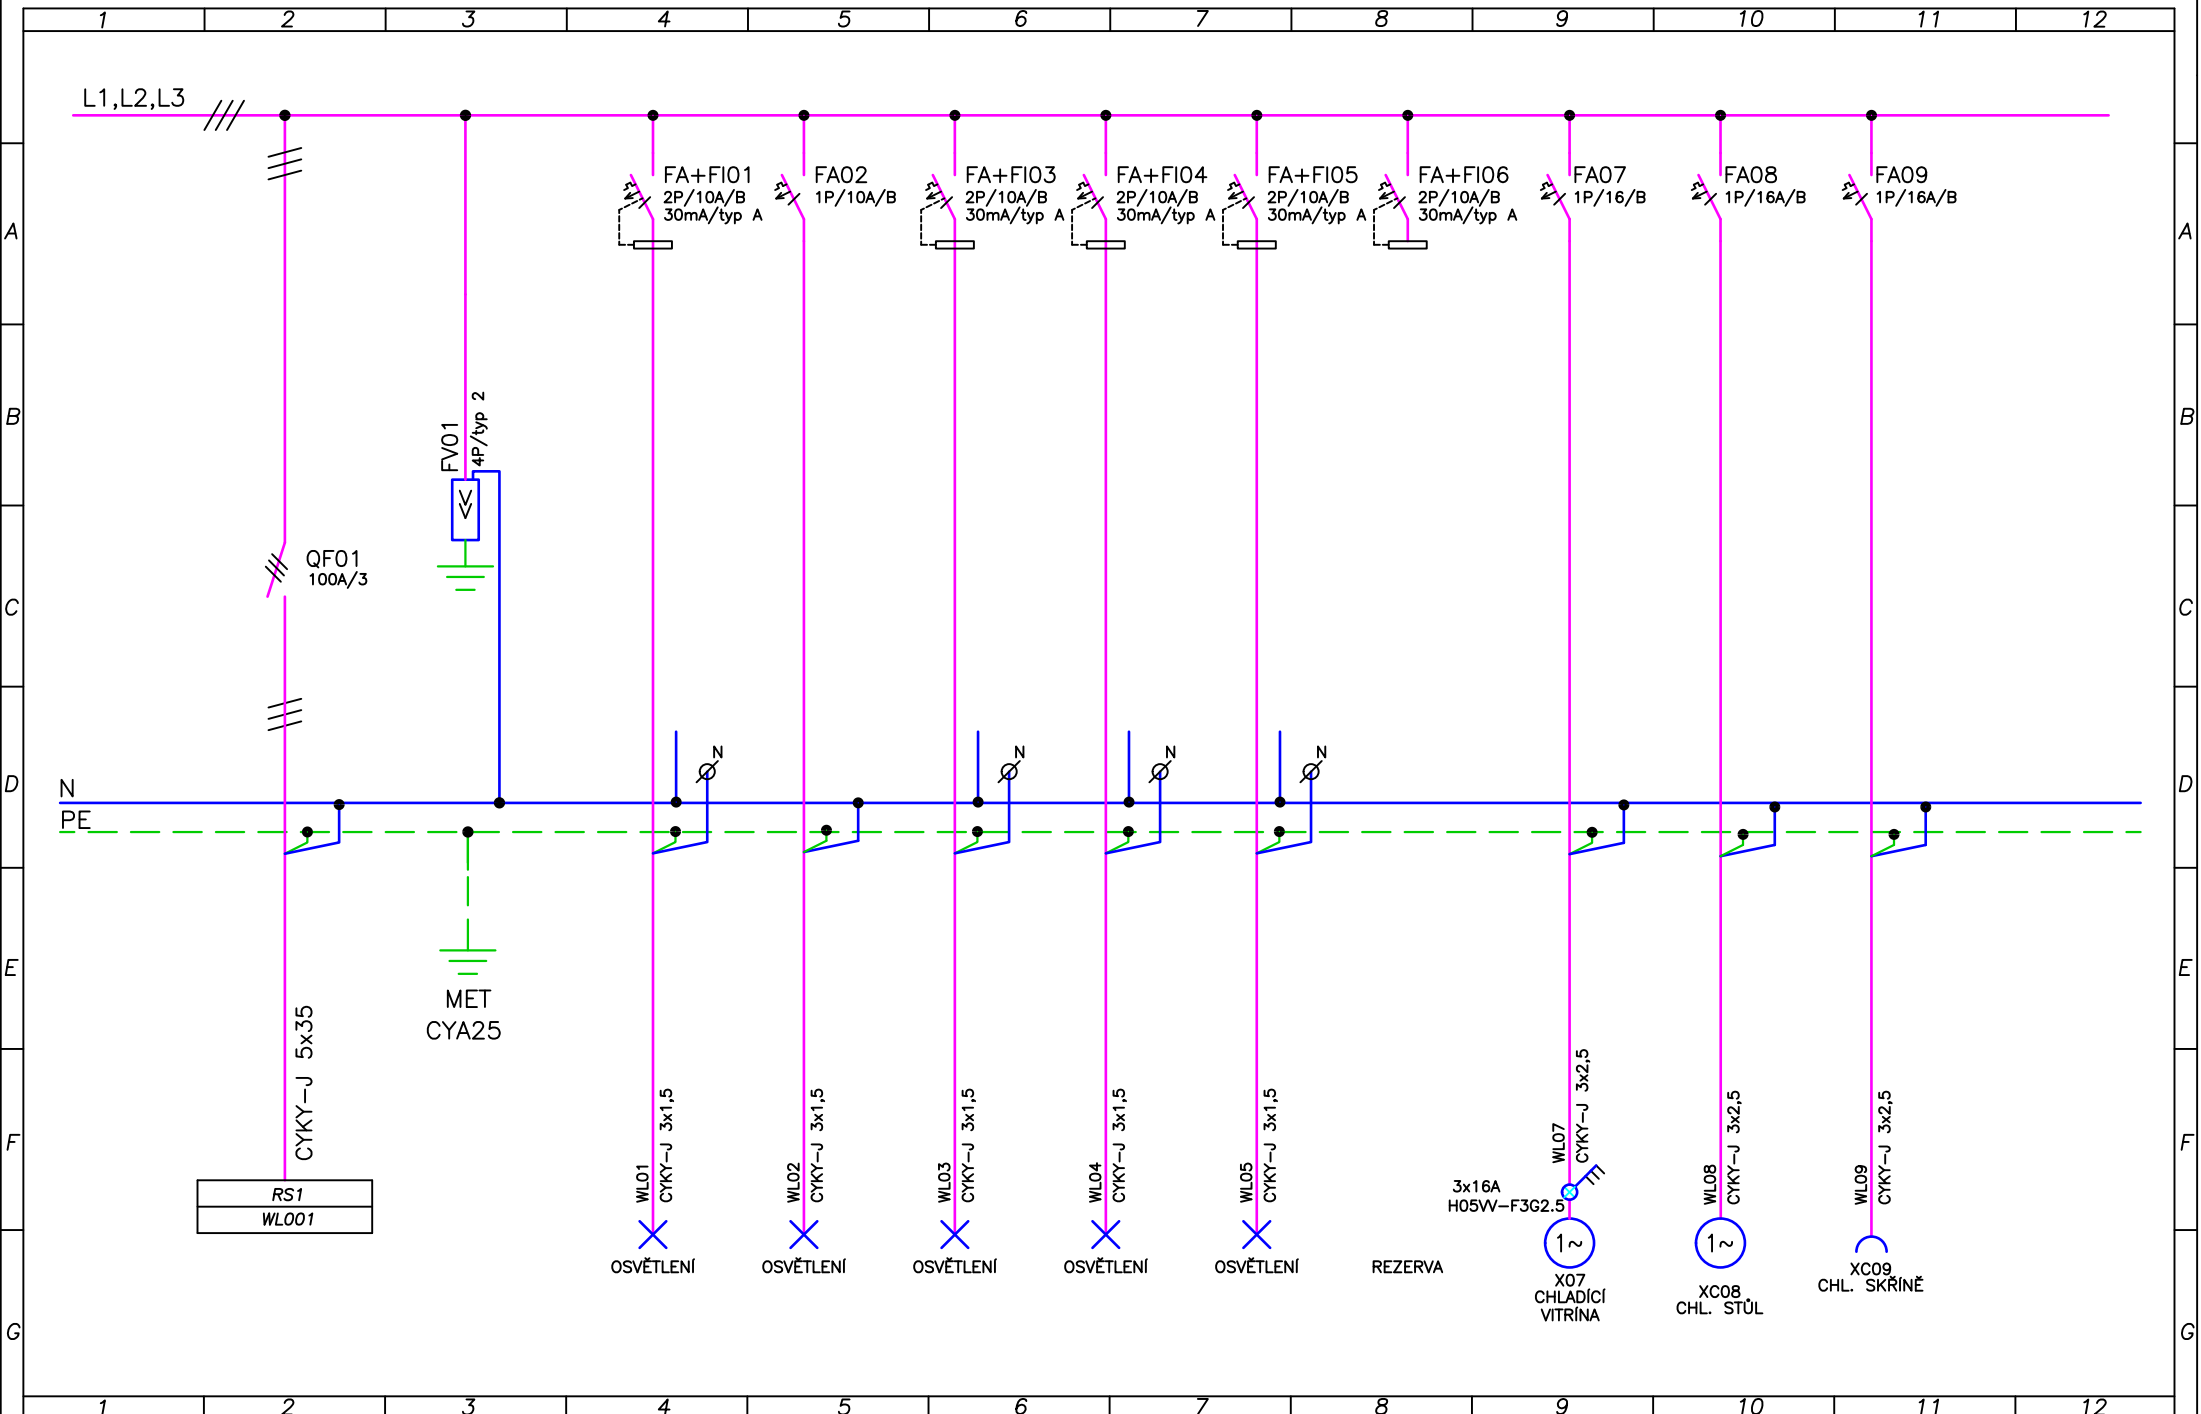


ZAPNUTO

VYPRACOVAL :	Mojmír Tobrman	MĚŘITKO :	–	INVESTOR :	MĚSTO VARNSDORF	D.1.4.4.3.09 Rozvaděč RS2	LIST:
TECH.KONTR.:	Patrik Šchoř	DATUM :	04/2024	AKCE :	VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF		2 z 6
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0				
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P24024				

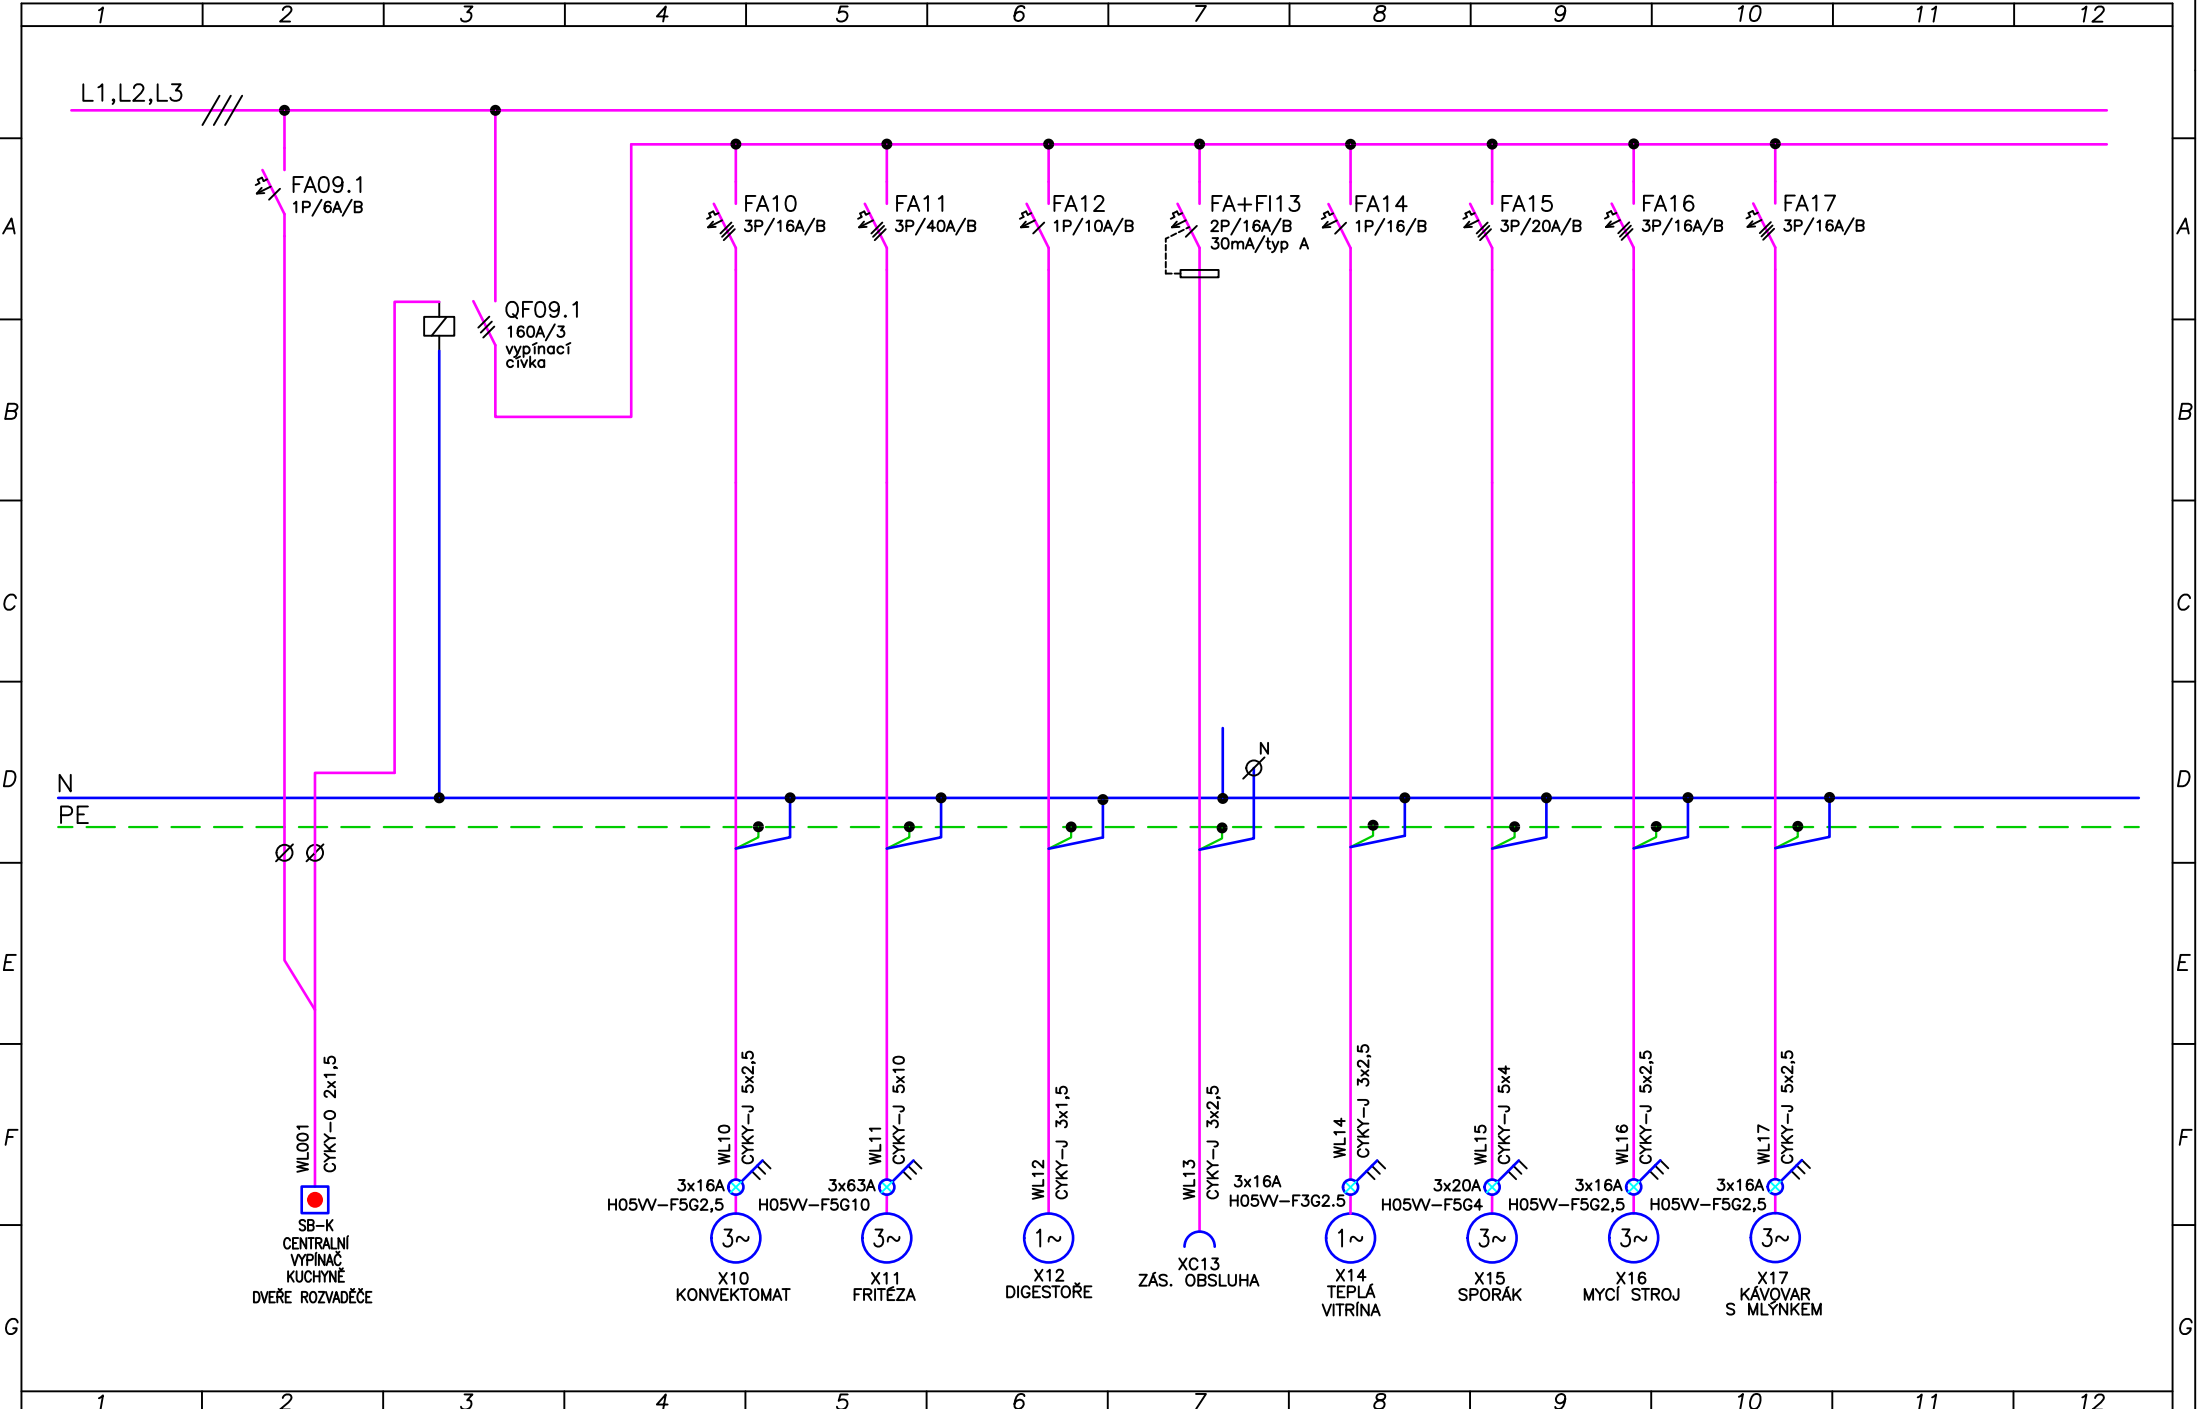

ZAPNUTO

VYPRACOVAL :	Mojmír Tobrman	MĚŘITKO :	—	INVESTOR :	MĚSTO VARNSDORF	D.1.4.4.3.09 Rozvaděč RS2	LIST:
TECH.KONTR.:	Patrik Schoř	DATUM :	04/2024	AKCE :	VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF		3 z 6
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0				
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P24024				

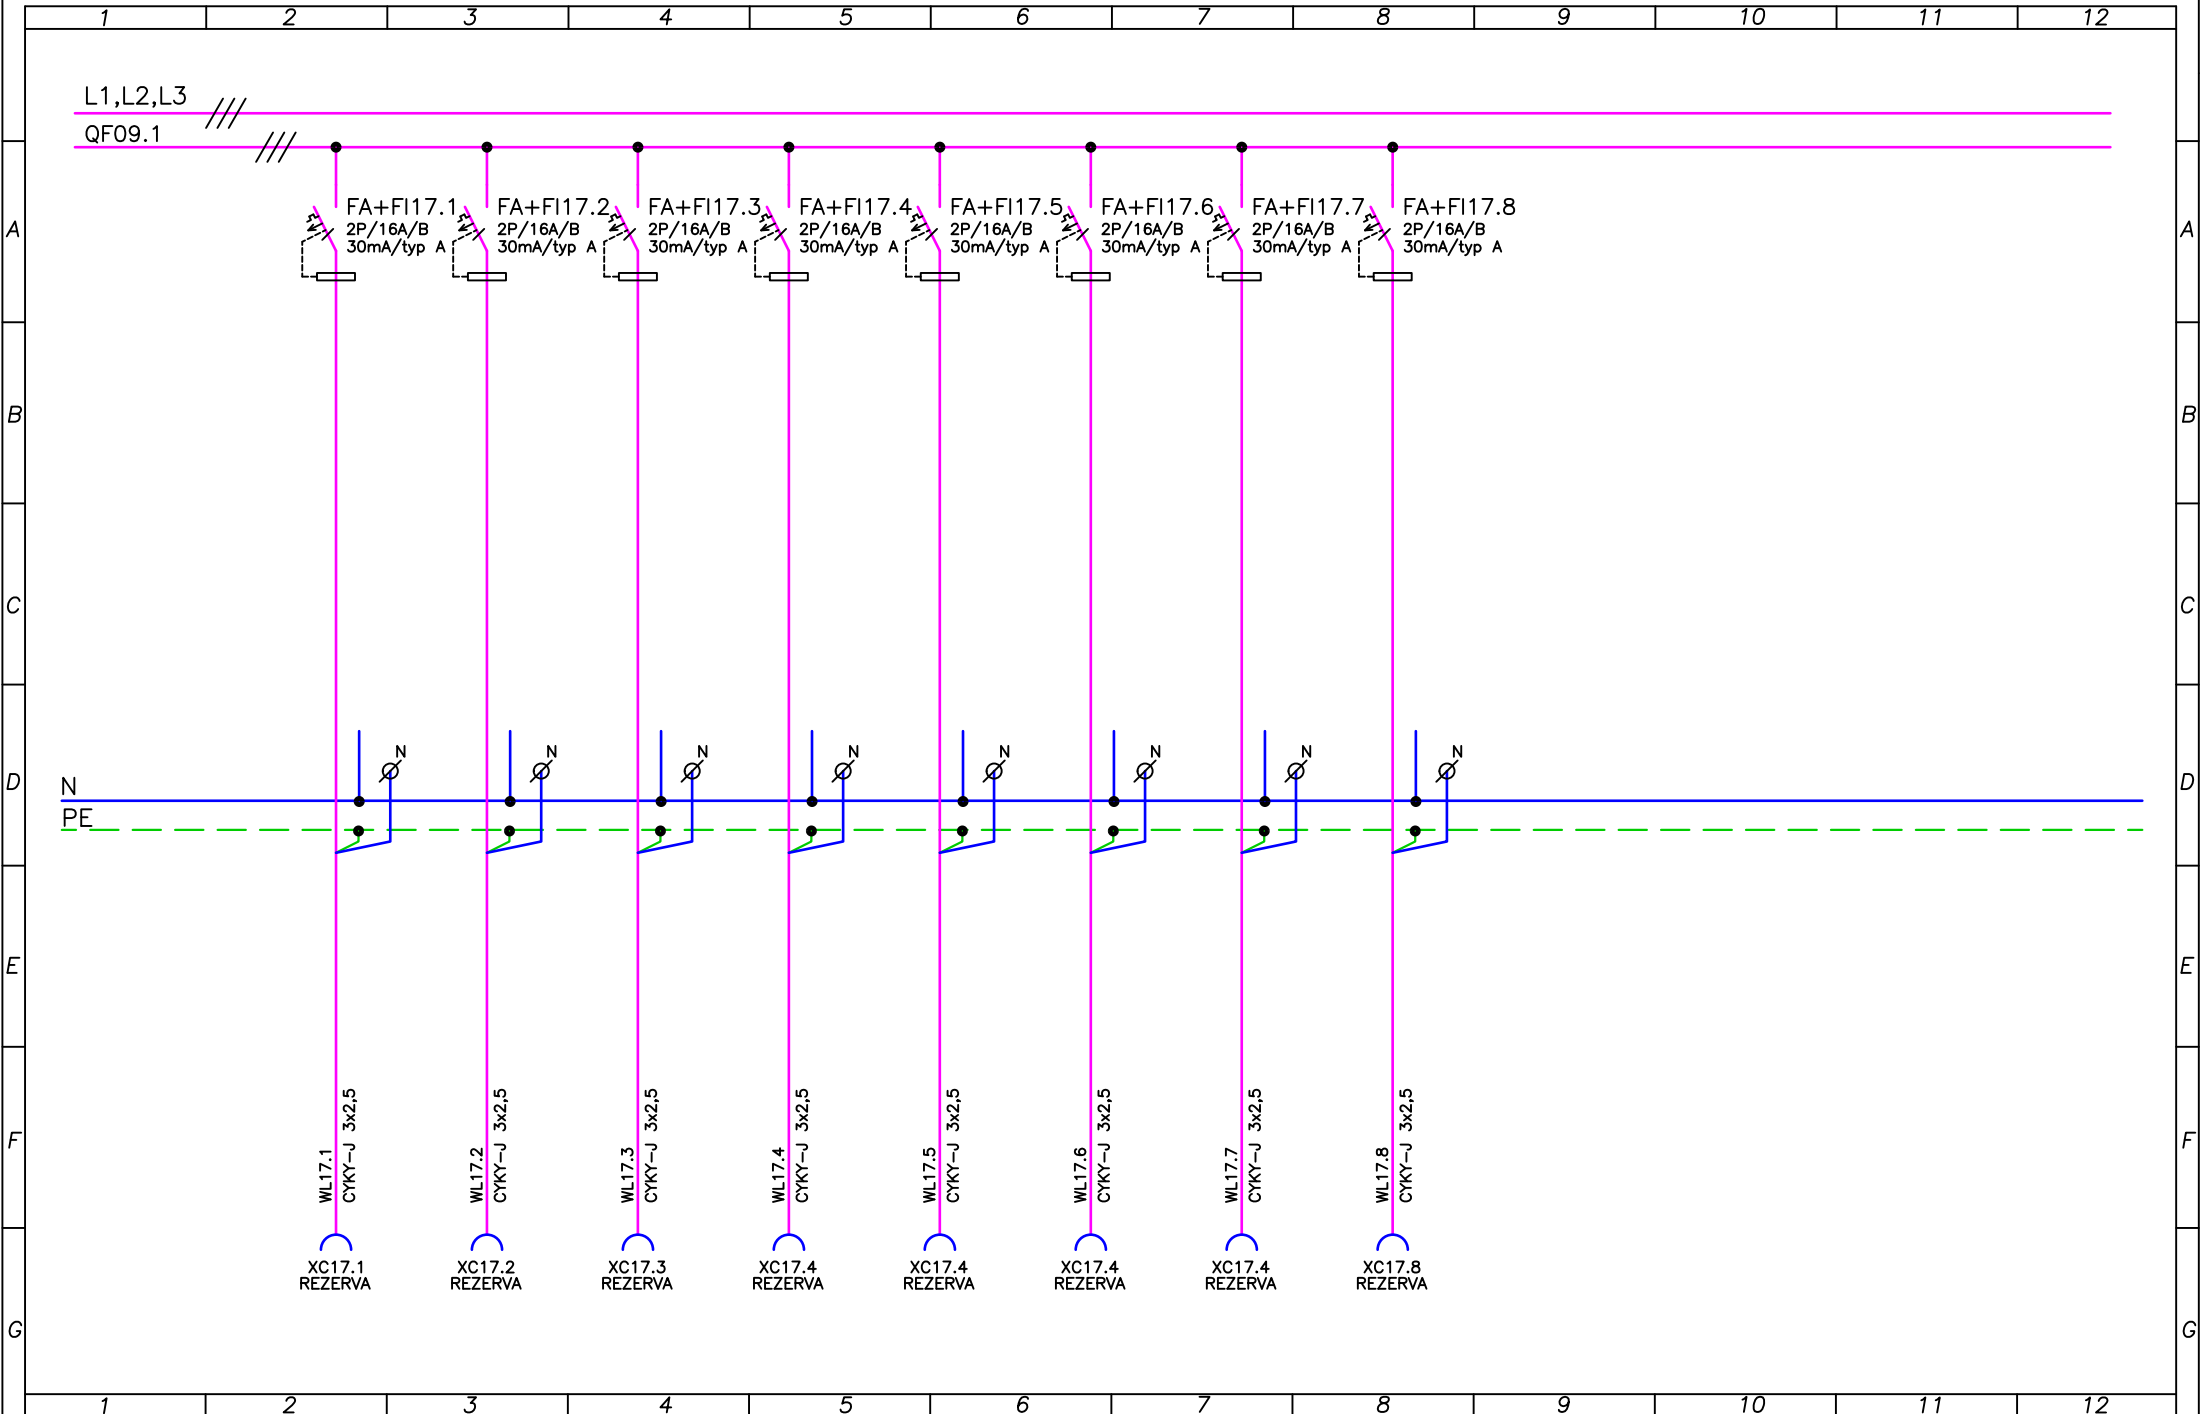


ZAPNUTO

VYPRACOVAL :	Mojmír Tobrman	MĚŘITKO :	—
TECH.KONTR.:	Patrik Šchoř	DATUM :	04/2024
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P24024

INVESTOR :	MĚSTO VARNSDORF
AKCE :	VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF

D.1.4.4.3.09	LIST:
Rozvaděč RS2	4 z 6

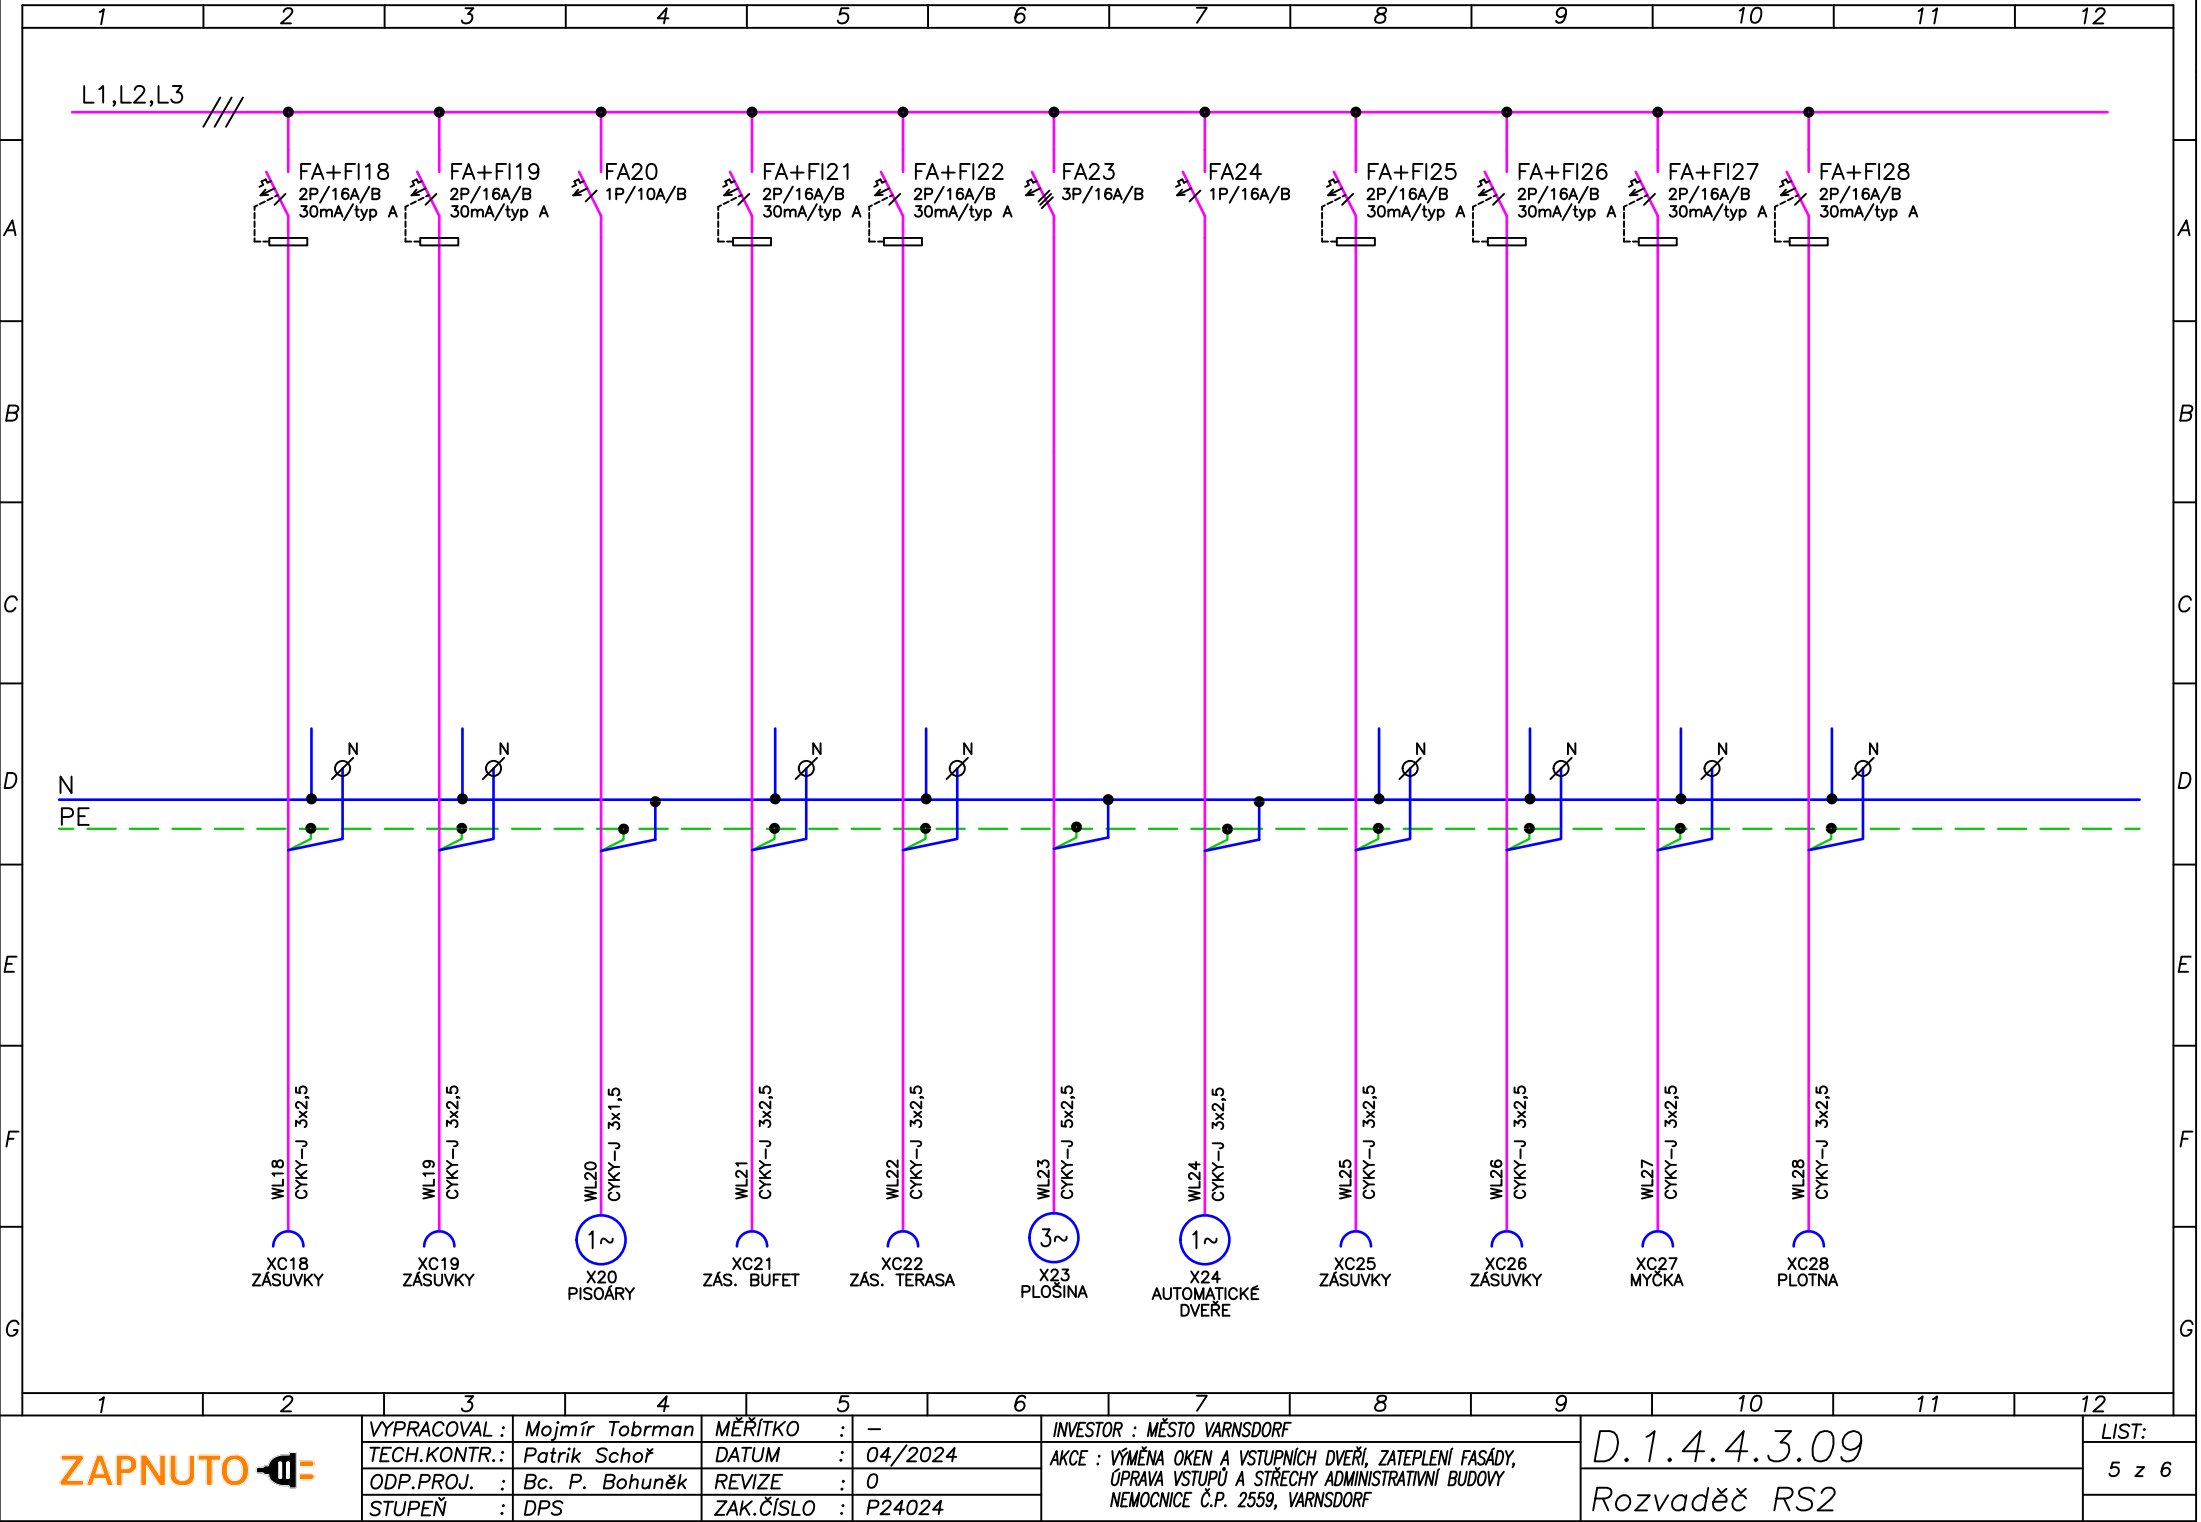

ZAPNUTO


VYPRACOVAL : Mojmir Tobrman
TECH.KONTR.: Patrik Schoř
ODP.PROJ. : Bc. P. Bohuněk
STUPEŇ : DPS

MĚŘITKO : -
DATUM : 04/2024
REVIZE : 0
ZAK.ČÍSLO : P24024

INVESTOR : MĚSTO VARNSDORF
AKCE : VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY,
OPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF

D.1.4.4.3.09
Rozvaděč RS2


LIST:
5 z 6

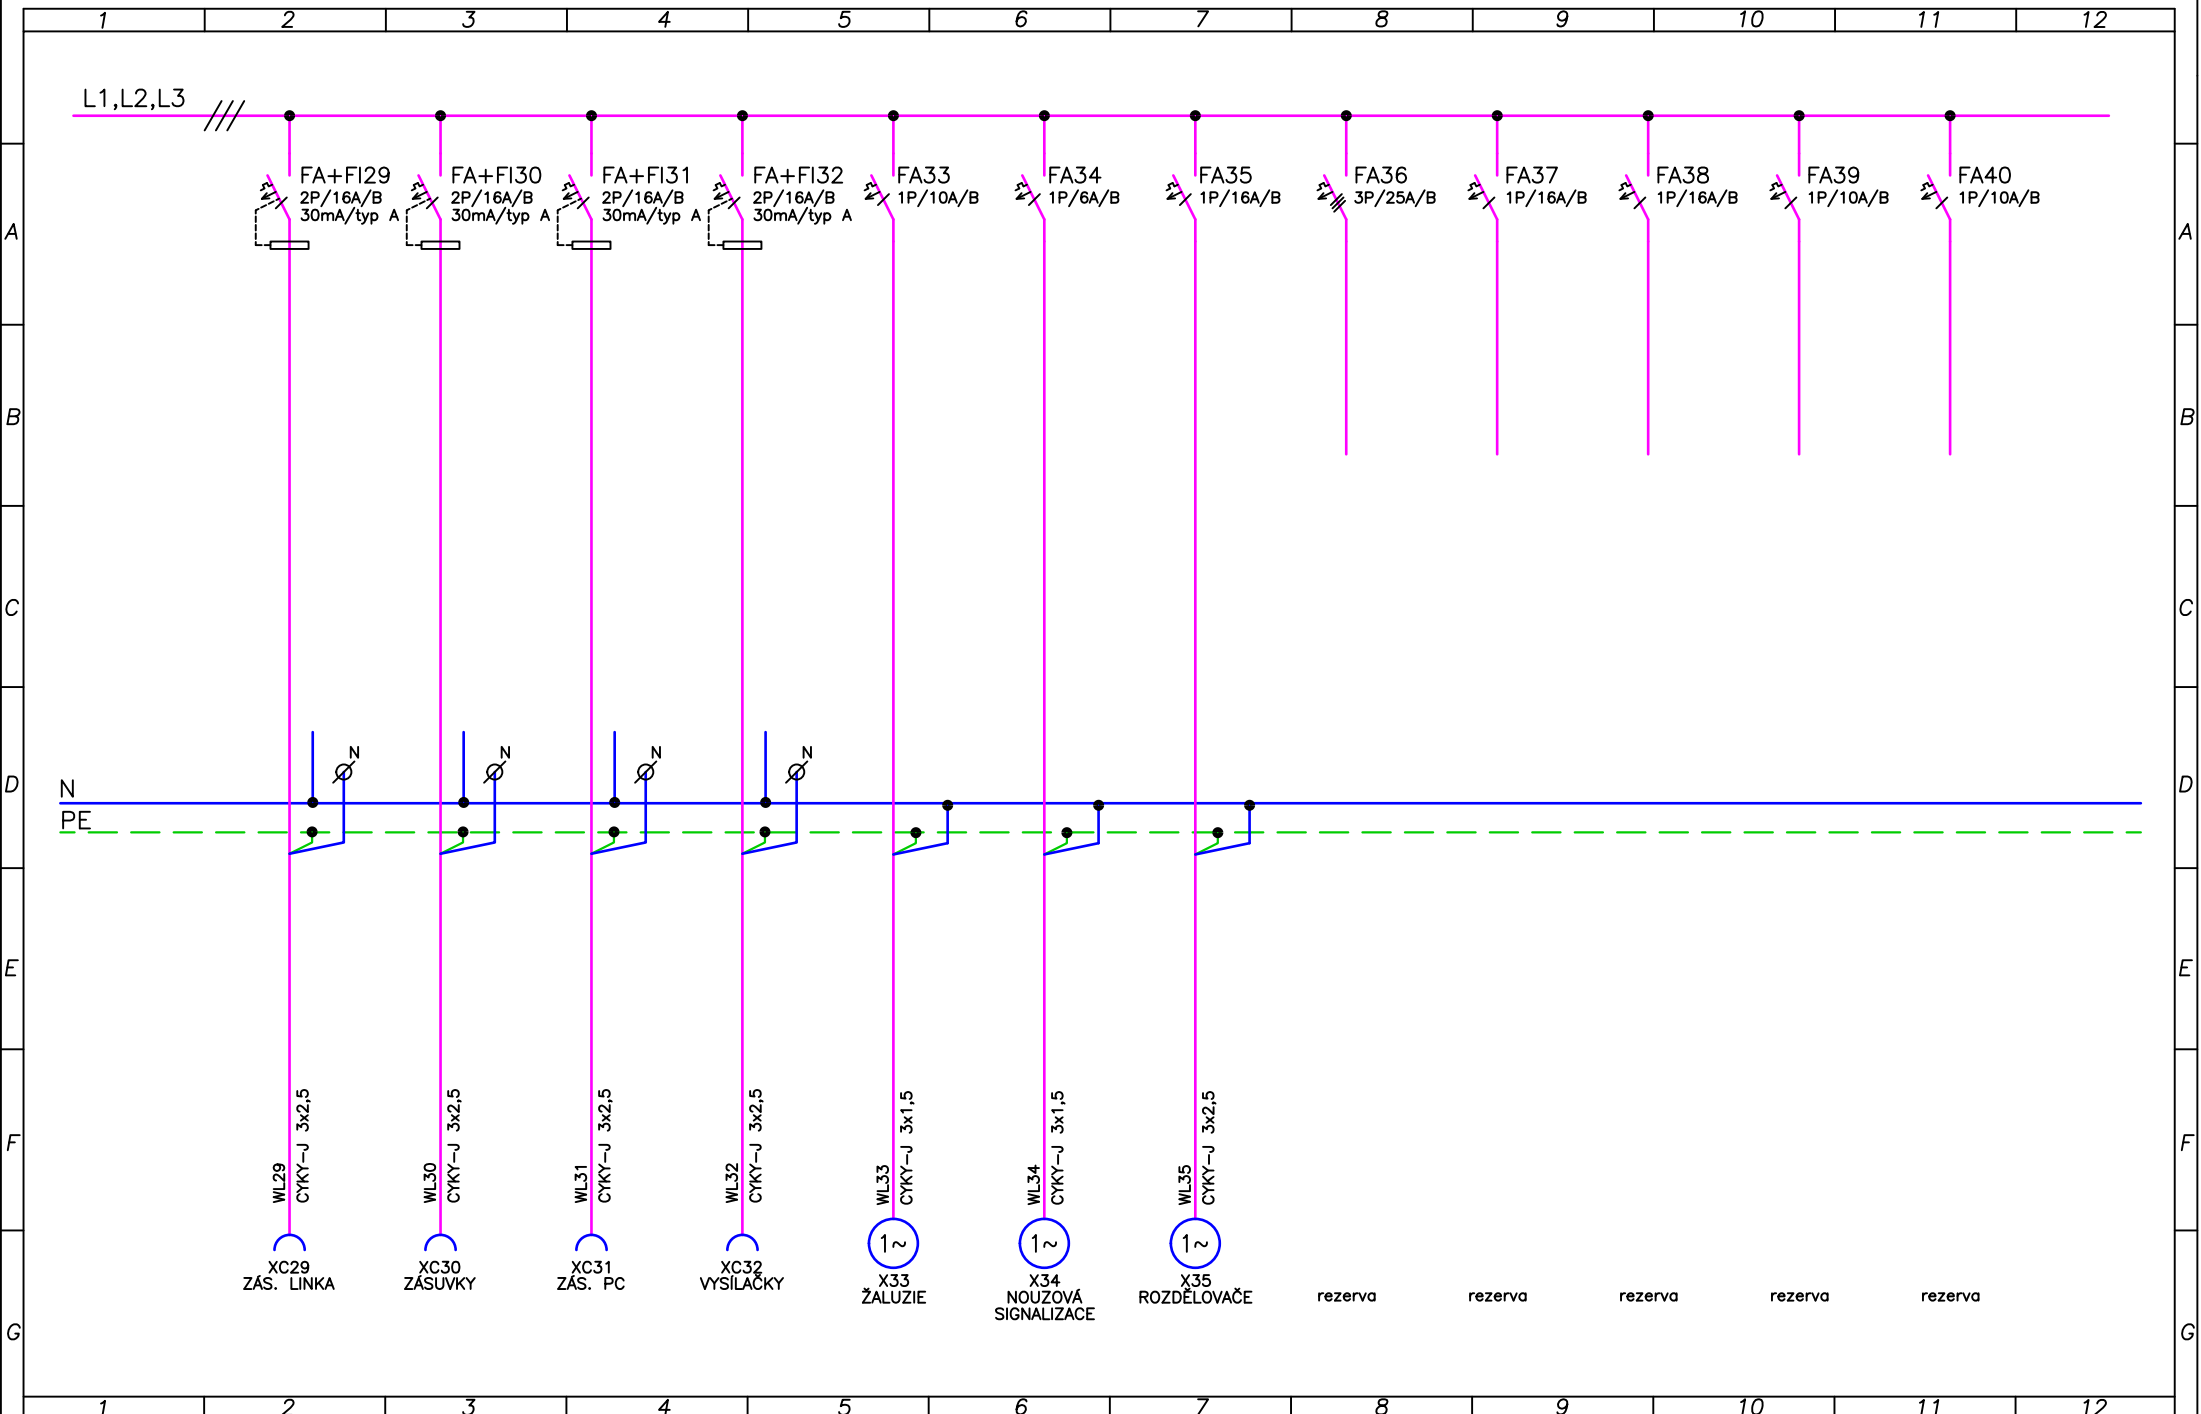


ZAPNUTO 

VYPRACOVAL :	Mojmír Tobrman	MĚŘITKO :	–	INVESTOR :	MĚSTO VARNSDORF	D.1.4.4.3.09	LIST:
TECH.KONTR.:	Patrik Šchoř	DATUM :	04/2024	AKCE :	VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF		6 z 6
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0				
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P24024				

Rozvaděč RS2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<div>ROZVADĚČ RS3</div> <div><div>PROVEDENÍ : ZAPUŠTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ</div><div><div>Ip : 16,5 A</div><div>Pi : 56 kW</div><div>Pp : 11 kW</div><div>Velikost : v. 692, š. 622, hl. 110</div><div>: 3 x 24modulů</div><div>Krytí : IP40/20</div></div></div>												
A												A
B												B
C												C
D												D
E												E
F												F
G												G
<div><div>FW324FT</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>												
<div><div>NAP. SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S</div><div>OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:</div><div>AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM</div><div>A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3</div></div>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<div>ZAPNUTO </div>		VYPRACOVAL : <i>Mojmír Tobrman</i>		MĚŘITKO : -		INVESTOR : MĚSTO VARNSDORF			<div>D.1.4.4.3.09</div> <div>Rozvaděč RS3</div>			LIST:
		TECH.KONTR.: <i>Patrik Schoř</i>		DATUM : 04/2024		AKCE : VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY,						1 z 4
		ODP.PROJ. : <i>Bc. P. Bohuněk</i>		REVIZE : 0		ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY						
		STUPEŇ : <i>DPS</i>		ZAK.ČÍSLO : <i>P24024</i>		NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF						

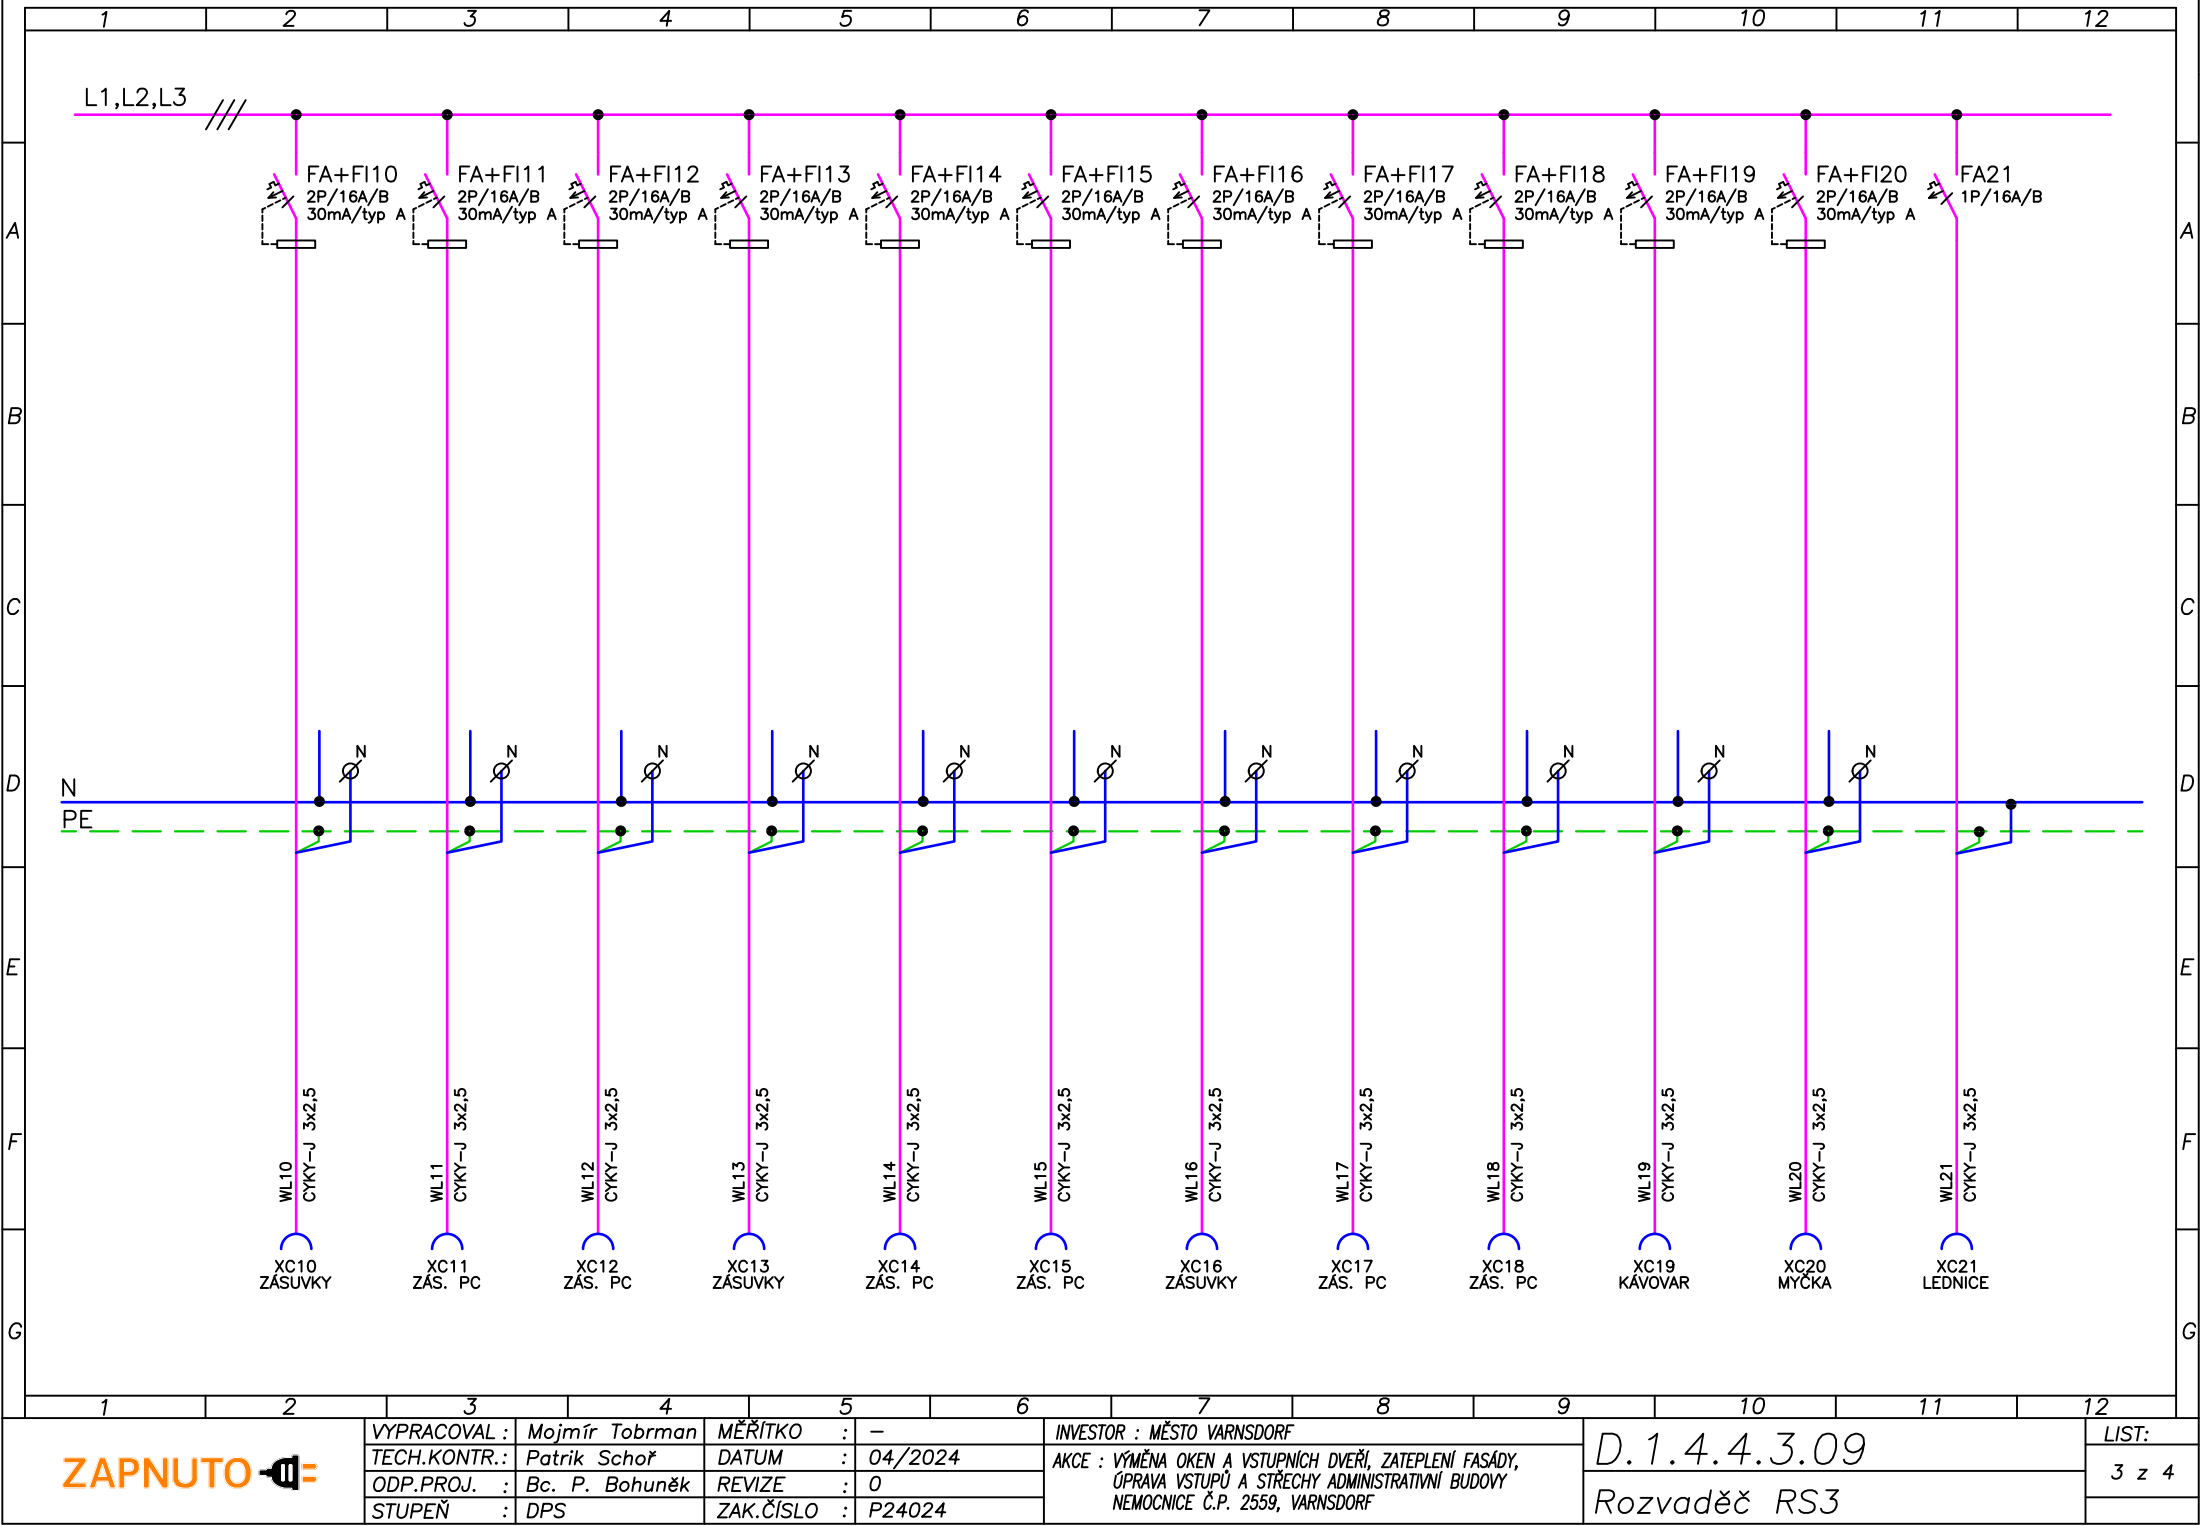

ZAPNUTO 


VYPRACOVAL : Mojmir Tobrman
TECH.KONTR.: Patrik Schoř
ODP.PROJ. : Bc. P. Bohuněk
STUPEŇ : DPS

MĚŘÍTKO : -
DATUM : 04/2024
REVIZE : 0
ZAK.ČÍSLO : P24024

INVESTOR : MĚSTO VARNSDORF
AKCE : VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY,
ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF

D.1.4.4.3.09
Rozvaděč RS3

LIST:
3 z 4

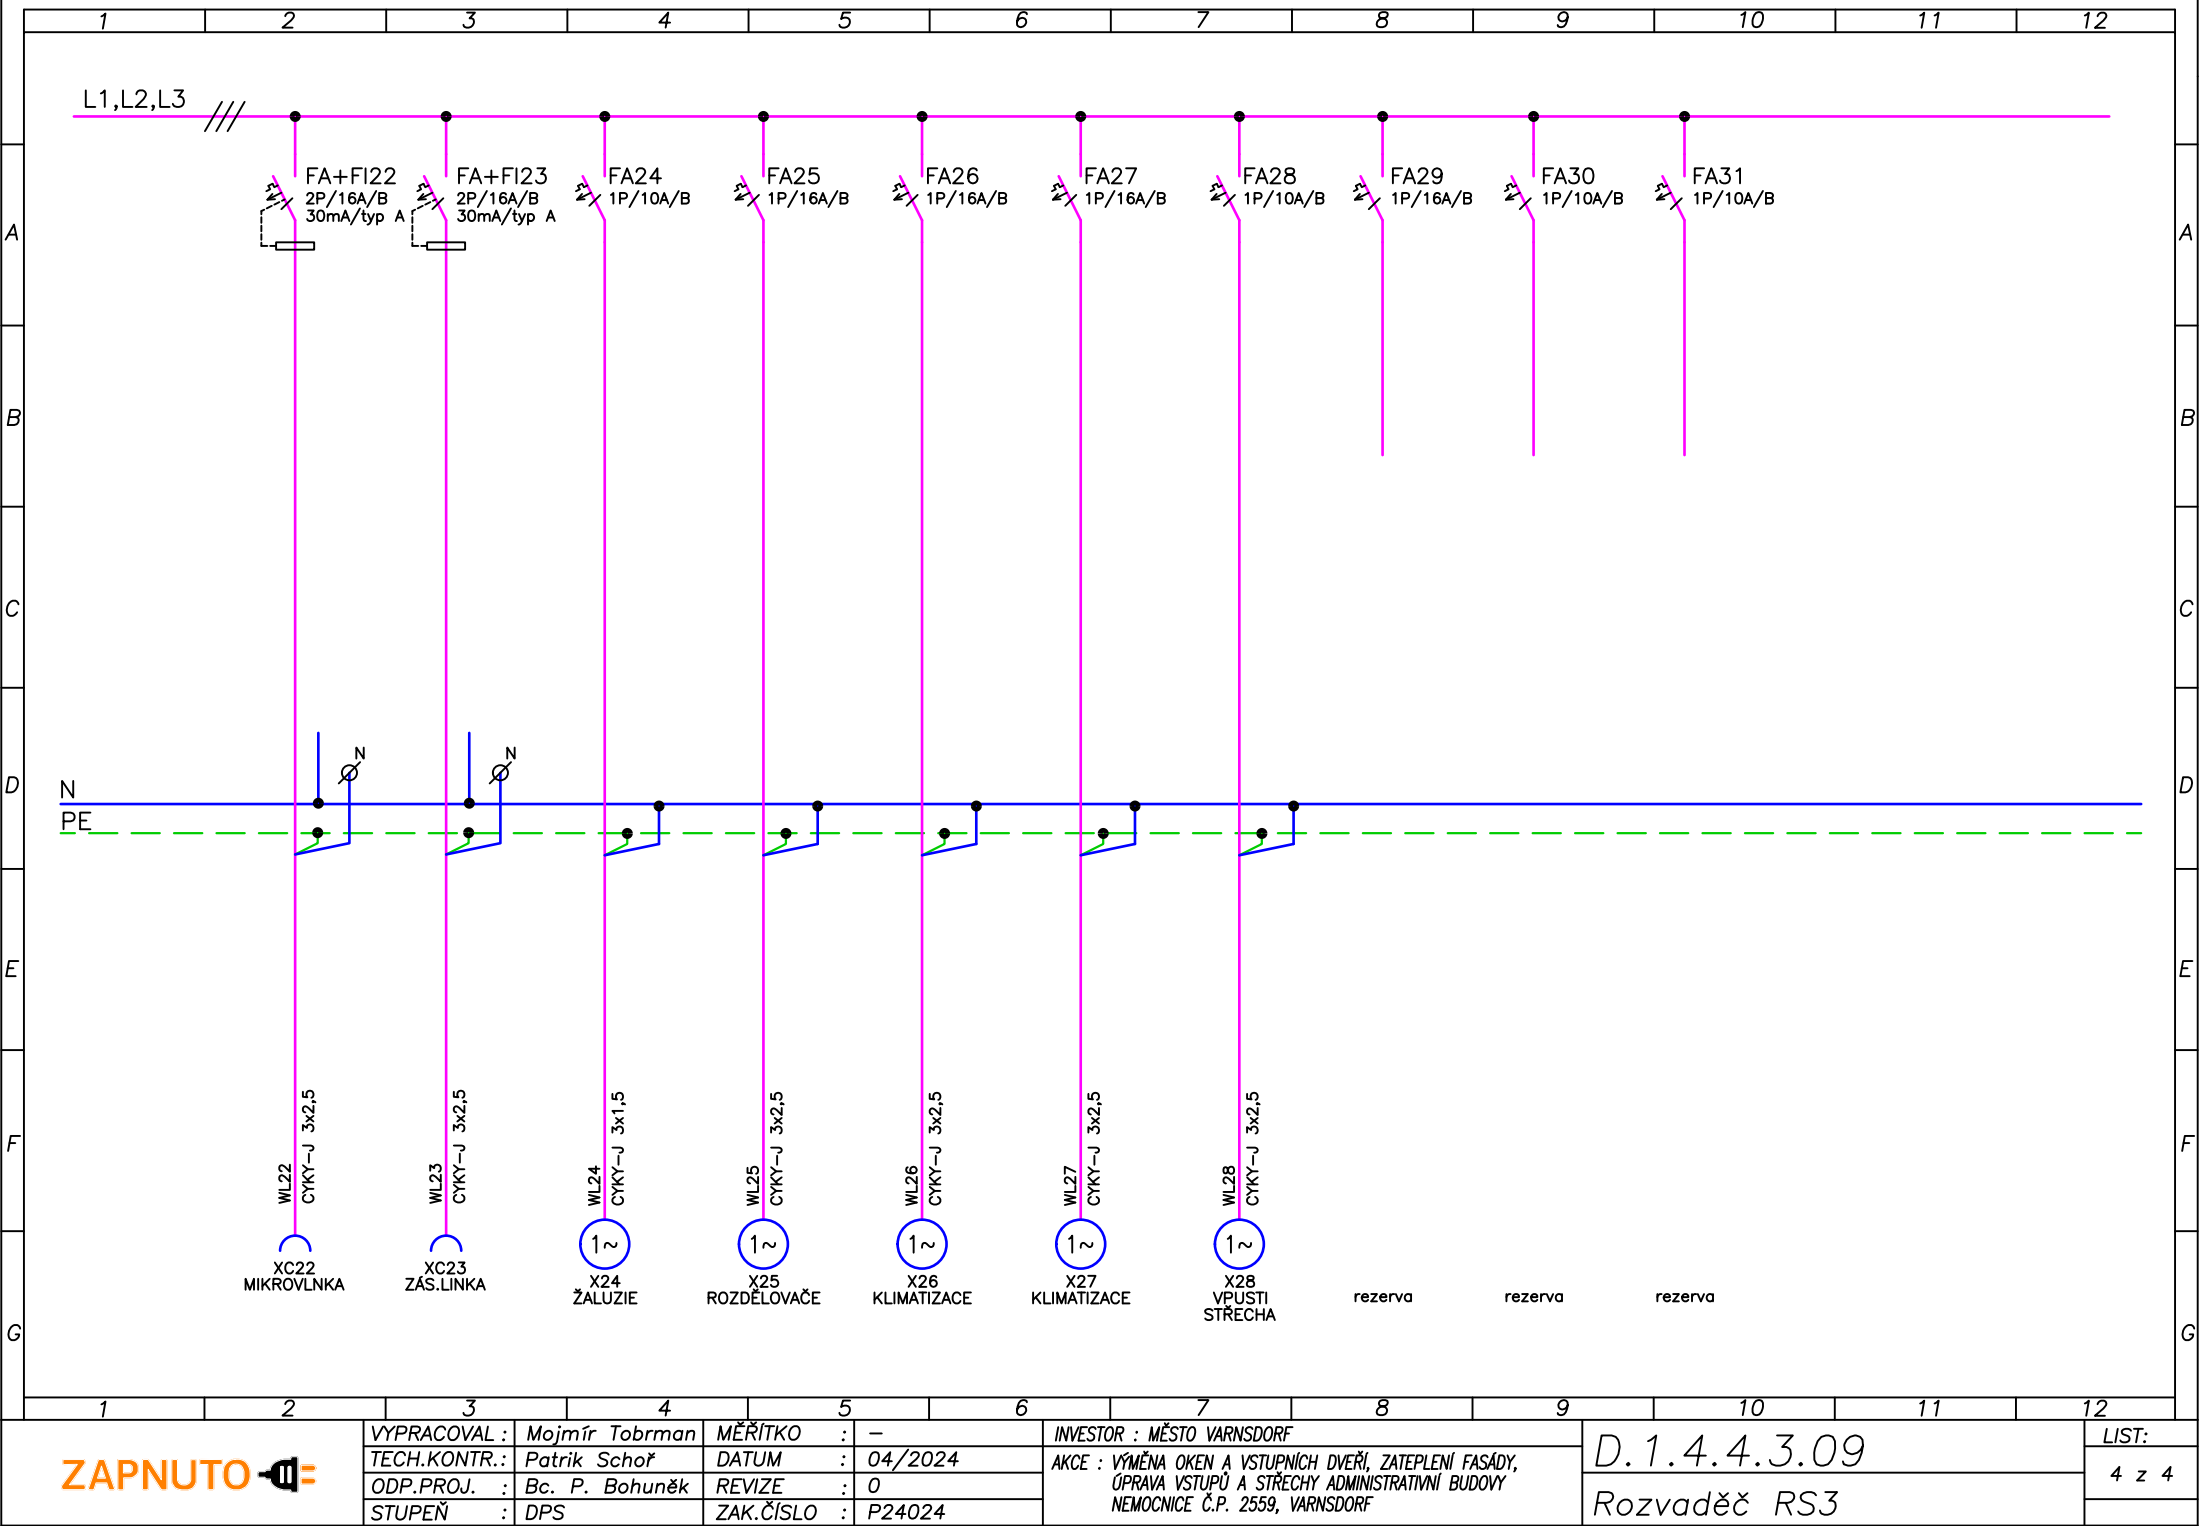

ZAPNUTO

VYPRACOVAL : *Mojmír Tobrman*
TECH.KONTR.: *Patrik Schoř*
ODP.PROJ. : *Bc. P. Bohuněk*
STUPEŇ : *DPS*

MĚŘITKO : *—*
DATUM : *04/2024*
REVIZE : *0*
ZAK.ČÍSLO : *P24024*

INVESTOR : *MĚSTO VARNSDORF*
AKCE : *VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY,
ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF*

D.1.4.4.3.09
Rozvaděč RS3

LIST:
4 z 4